

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 90. 107
Borested : Vistoft
8420 Knebel

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/1 1975

Boringsdybde : 47,4 meter

Terrænkote : 2,5 meter o. DNN

Brøndborer : Aqua Teknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1314 INV

Datum : EUREF89

Anvendelse : Vandværksboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Amt

Boremethode : Tørboring/slagboring

UTM-koord. : 593266, 6229586

Koordinatmetode :

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	-5,26 meter u.t.	16/4 2010	33 m ³ /t	9 meter	5 time(r)
(første)	-3,6 meter u.t.	1/1 1975			

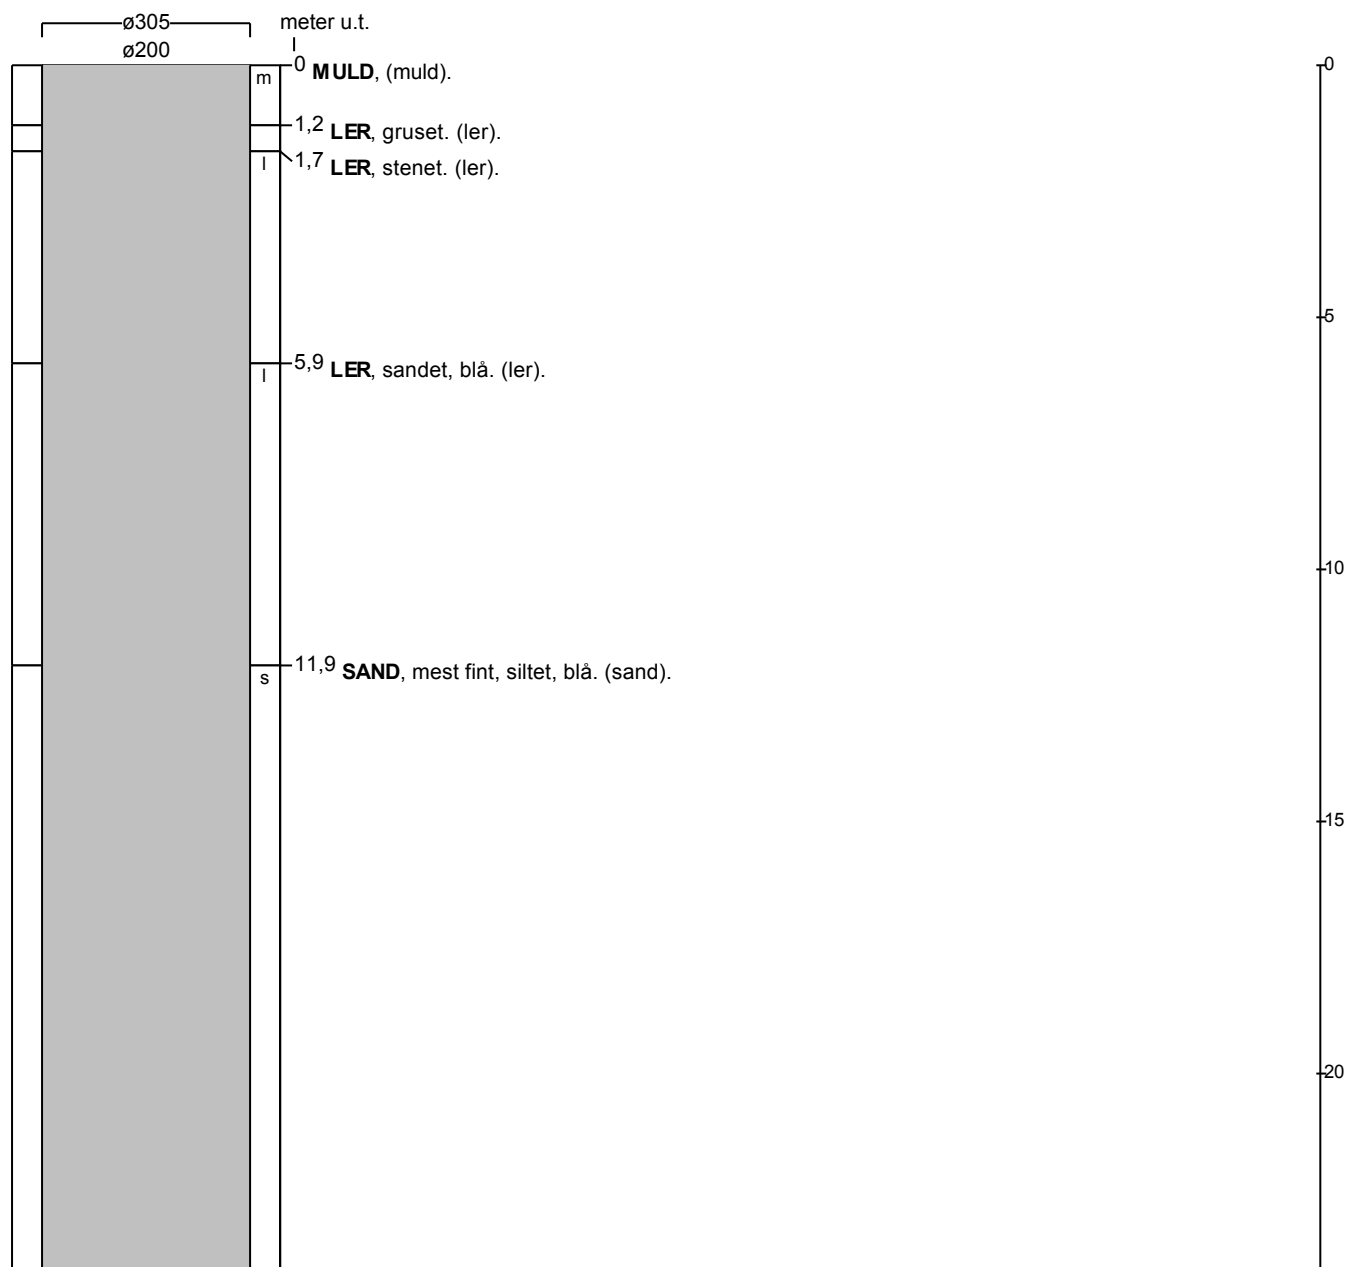

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 90. 107

