

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 71. 339
Borested : Lyngby Vandværk
8570 Trustrup

Kommune : Norddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/1 1975

Boringsdybde : 47 meter

Terrænkote : 18,5 meter o. DNN

Brøndborer : Aqua Teknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet : 1/1 1975 af : B

- antal gemt : 0

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1315 IINØ

Datum : EUREF89

Anvendelse : Vandværksboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Kommune

Boremethode :

UTM-koord. : 607682, 6248672

Koordinatmetode : Luffoto

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	24,5 meter u.t.	22/11 1985	26 m ³ /t	0,4 meter	
(første)	6,5 meter u.t.	1/1 1975			

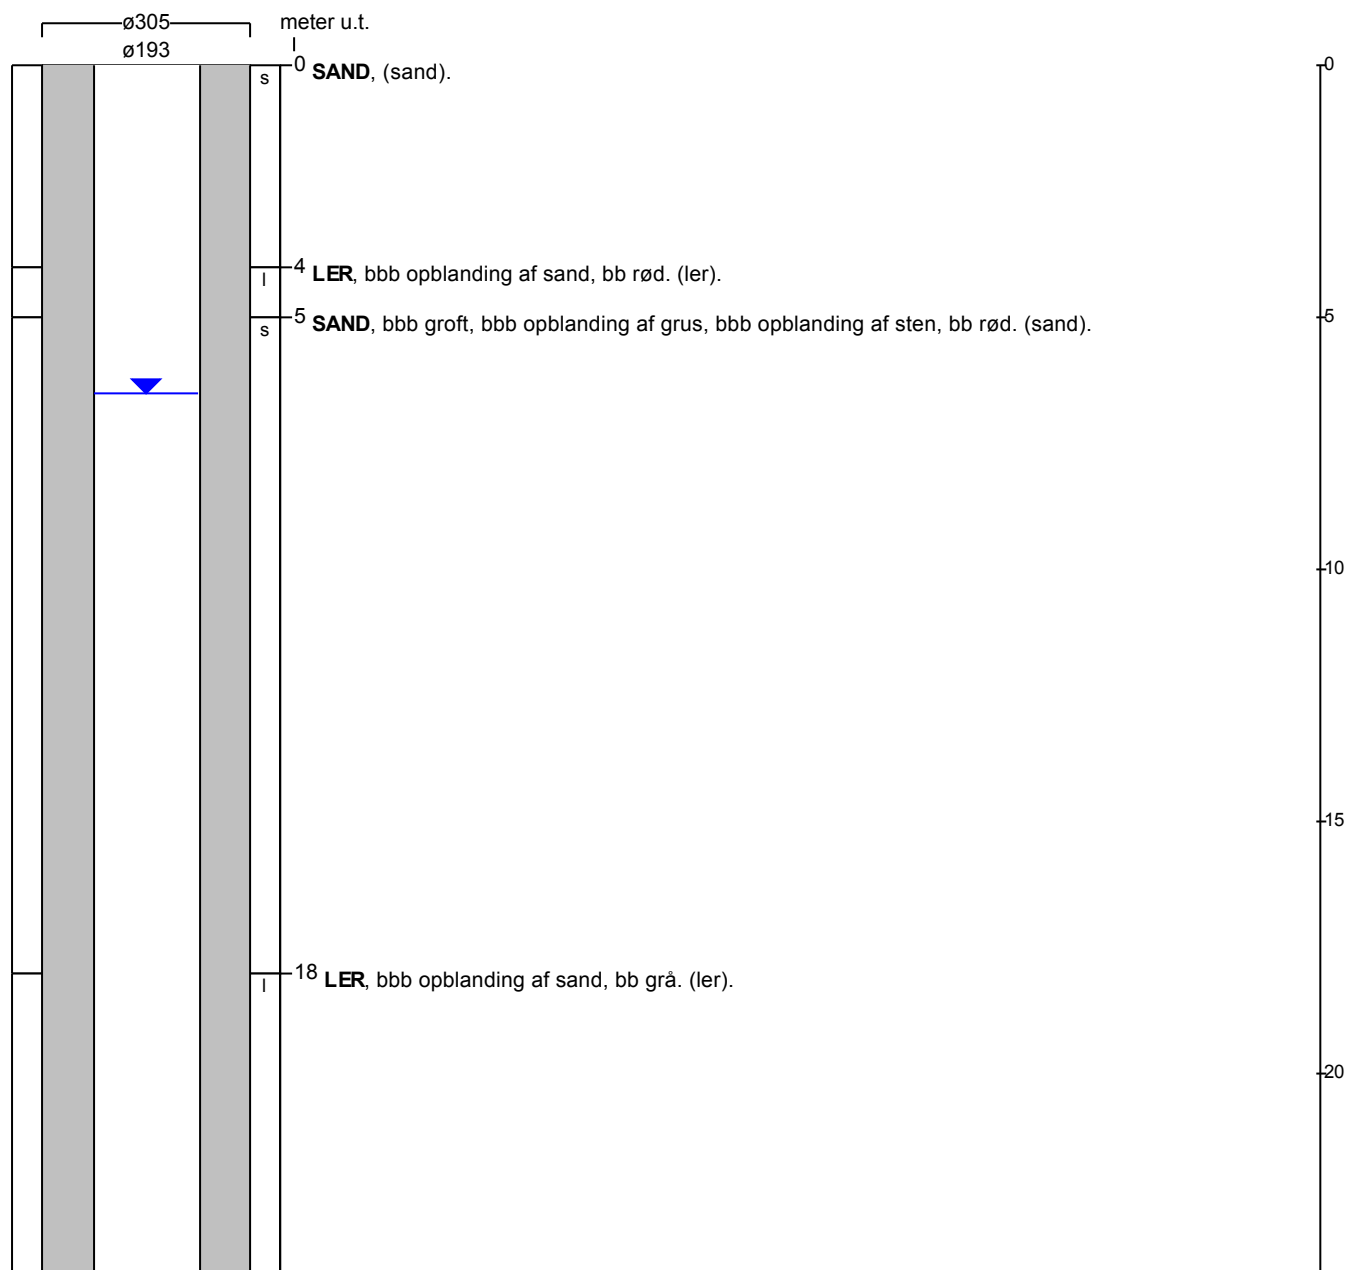

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 71. 339

