

# BORERAPPORT

## DGU arkivnr: 187. 944

**Borested** : Stenholtværket, Hillerød Vandværk  
3480 Fredensborg

**Kommune** : Hillerød  
**Region** : Hovedstaden

**Boringsdato** : 1/1 1971

**Boringsdybde** : 30 meter

**Terrænkote** : 23,08 meter o. DNN

**Børndborer** : N.P. Christiansen, Bagsværd

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** : 7

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet :

af : G

- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring

**Kortblad** : 1514 IINV

**Datum** : EUREF89

**Anvendelse** :

**UTM-zone** : 32


**Koordinatkilde** : Rådg. firma

**Boremethode** :

**UTM-koord.** : 708416, 6208072

**Koordinatmetode** : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	2,08 meter u.t.	1/10 2013	30 m <sup>3</sup> /t	6,6 meter	72 time(r)
(første)	2,7 meter u.t.	1/1 1971			

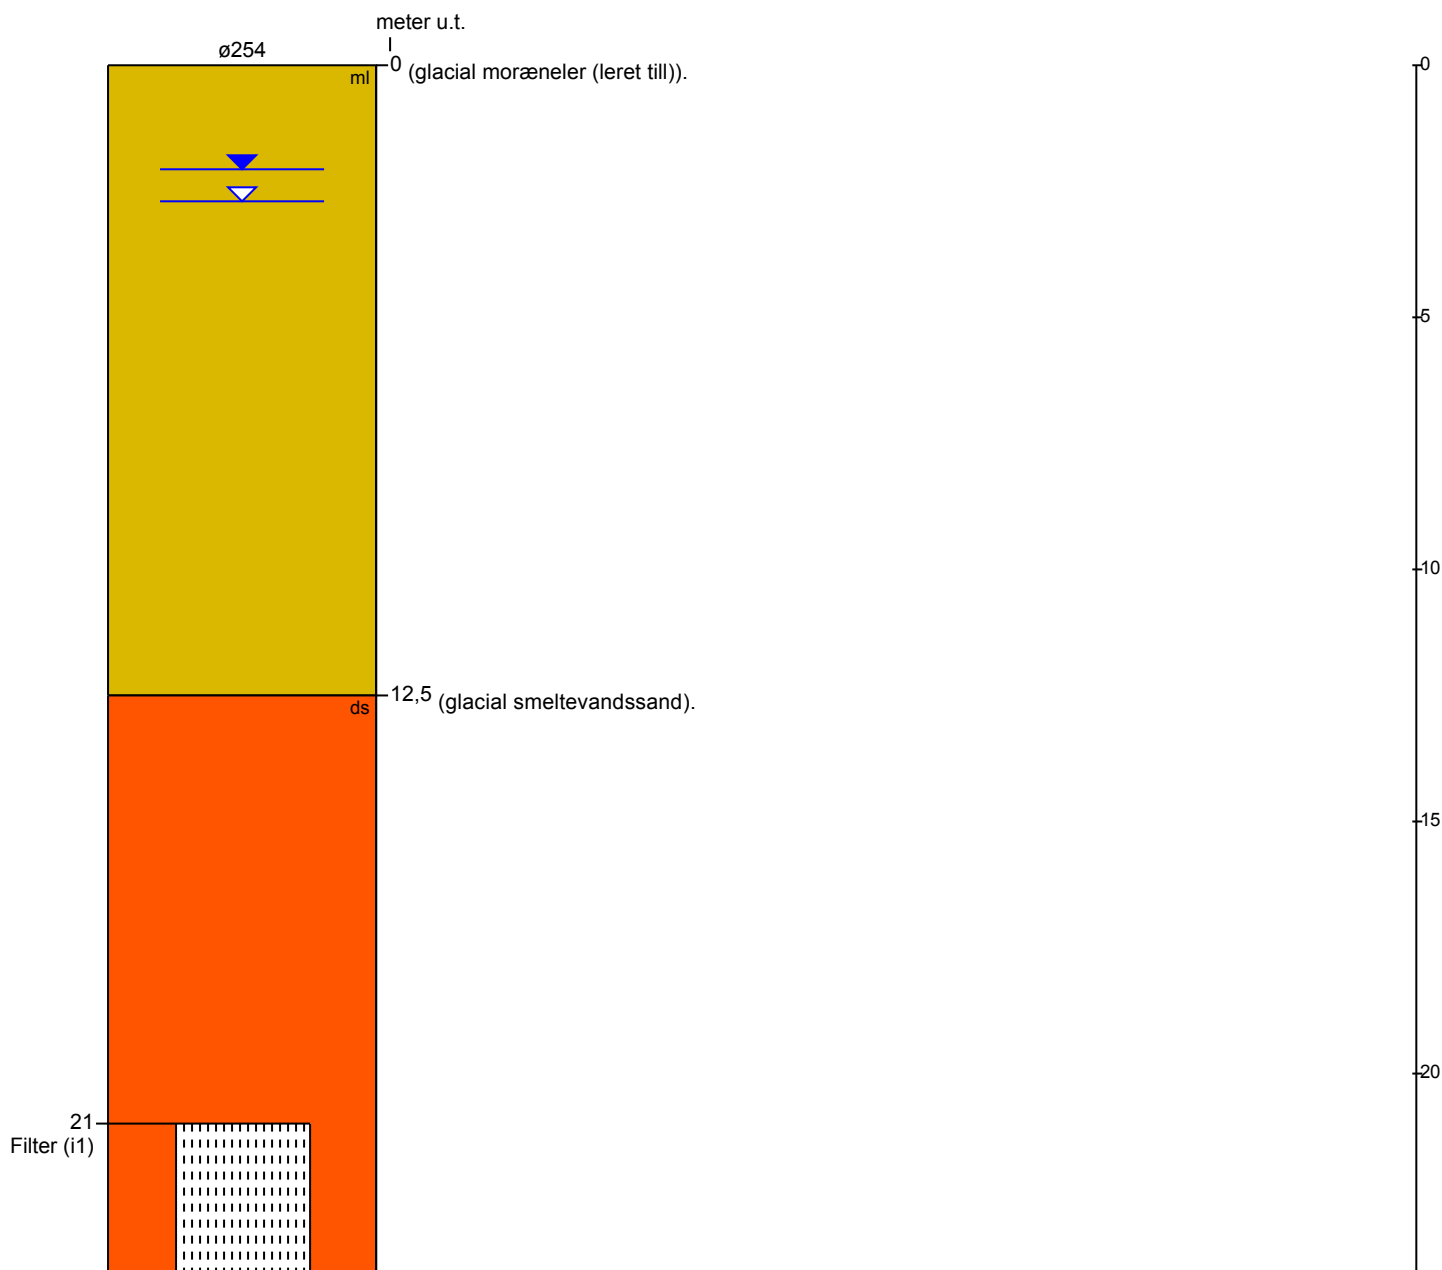

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 187. 944

