

# BORERAPPORT

**DGU arkivnr: 33. 893**
**Borested** : Bislev Vandværk, Pindstrupvej 5  
9240 Nibe

**Kommune** : Aalborg  
**Region** : Nordjylland

**Boringsdato** : 18/1 2002

**Boringsdybde** : 84 meter

**Terrænkote** : 17,62 meter o. DNN

**Brøndborer** : Nordjyllands Brøndboring

**MOB-nr** : 44583

**BB-journr** :

**BB-bornr** : B2

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt : 0

**Formål** : Vandværksboring

**Anvendelse** : Vandværksboring

**Boremethode** : Rotaryboring

**Kortblad** : 1216 INV

**UTM-zone** : 32


**UTM-koord.** : 537403, 6311906

**Datum** : EUREF89

**Koordinatkilde** : Amt


**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	0,16 meter u.t.	18/1 2002	25 m <sup>3</sup> /t	2,8 meter	

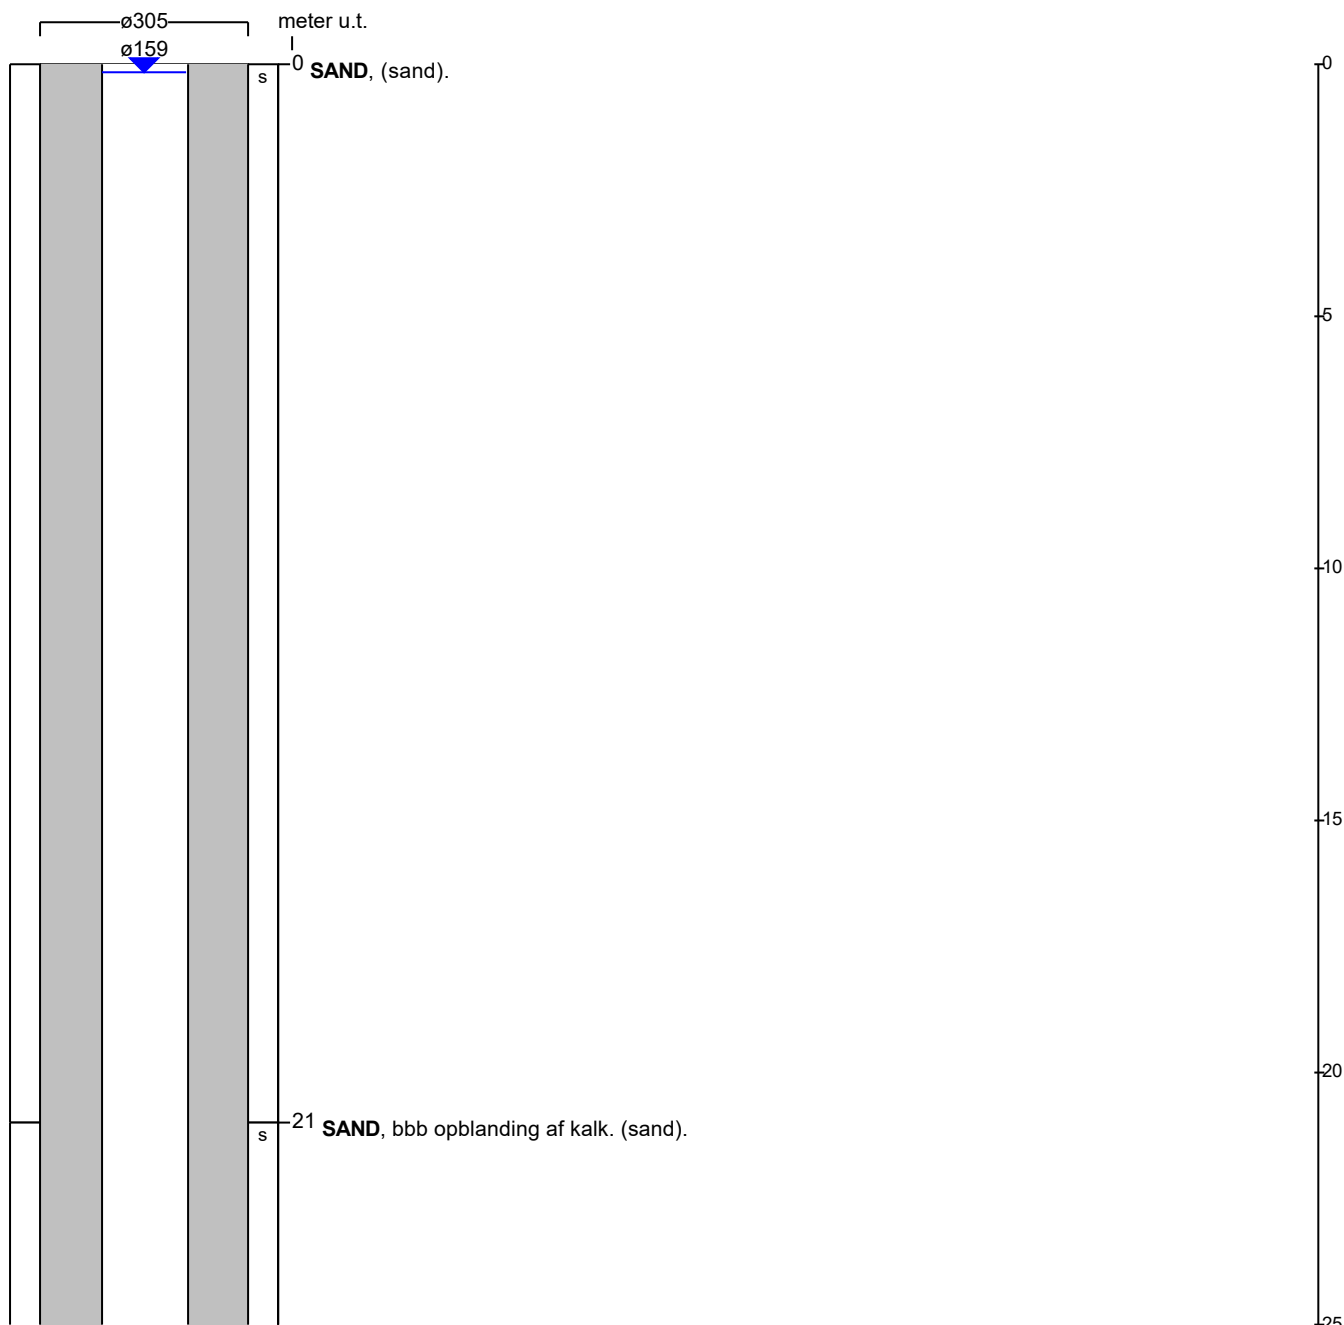

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 33. 893

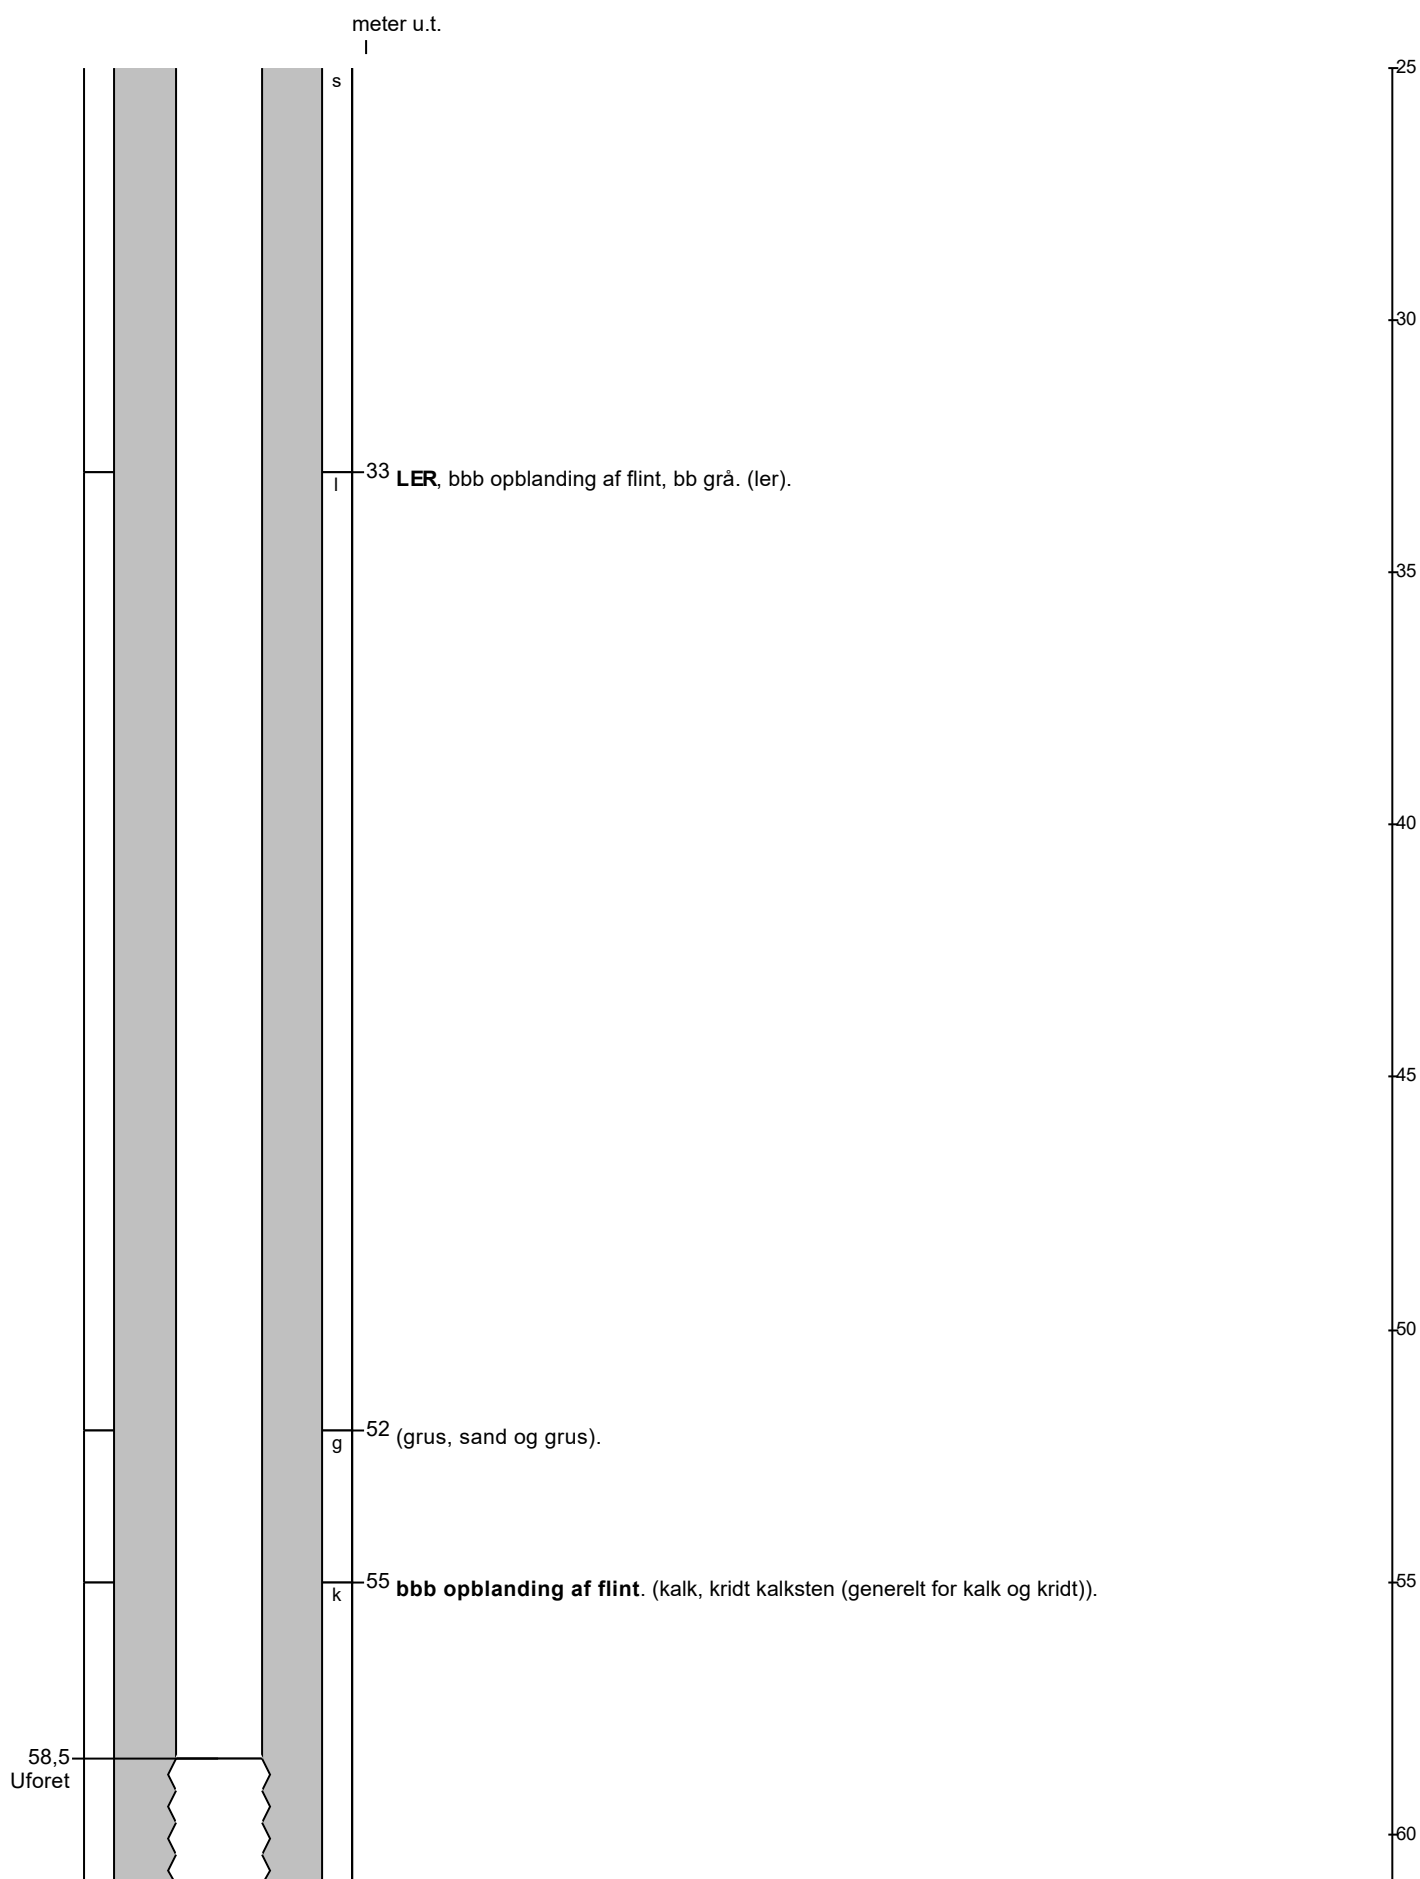

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 33. 893

