

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 205. 287
Borested : Kvarmløse-Tølløse Vandværk
4340 Tølløse

Kommune : Holbæk
Region : Sjælland

Boringsdato : 20/3 1965

Boringsdybde : 30,5 meter

Terrænkote : 42 meter o. DNN

Brøndborer : Thomas Brøker, Holbæk

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet : 18/3 1966 af : G

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1513 IVSV

Datum : EUREF89

Anvendelse : Monitoring/kontrol

UTM-zone : 32

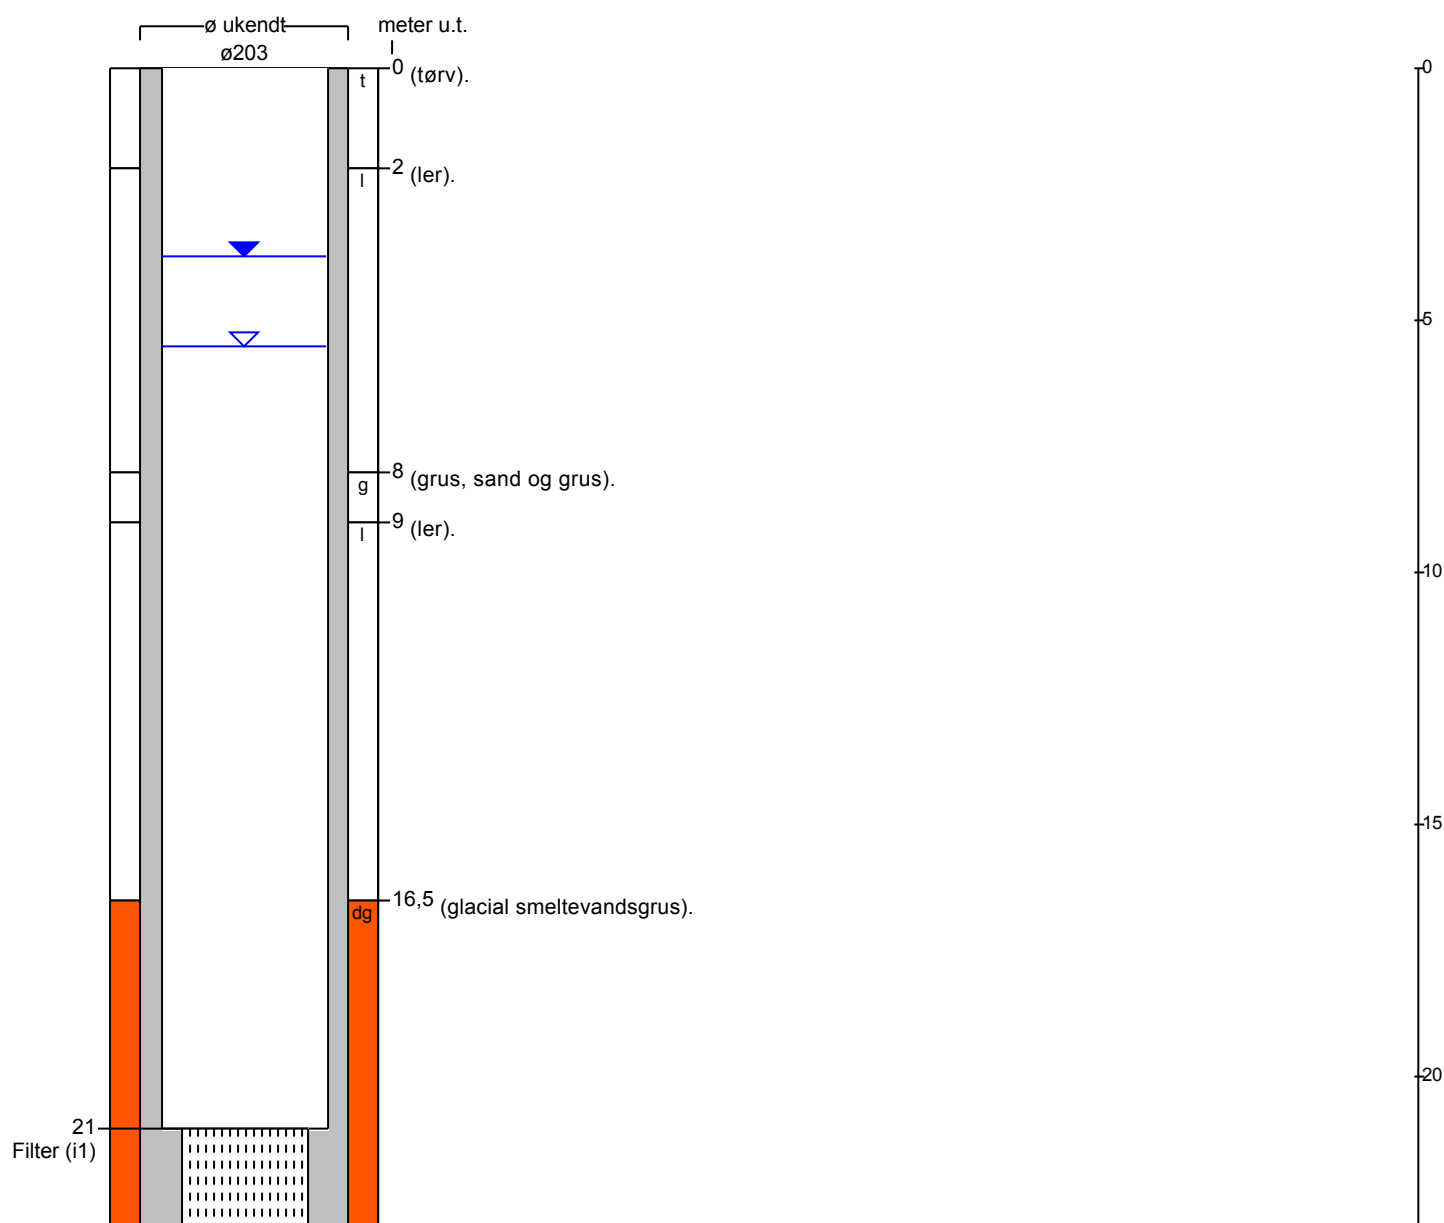
Koordinatkilde : Kommune

Boremethode : Tørboring/slagboring

UTM-koord. : 674395, 6166671

Koordinatmetode : Ortofoto

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	3,73 meter u.t.	2/2 2004	55 m ³ /t	2,5 meter	
(første)	5,5 meter u.t.	20/3 1965			

Notater : 15-10-2014: Holbæk Kommune oplyser, at boringens anvendelse pr. marts 2012 er 'M' (monitoring).


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 205. 287

