

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 222. 382
Borested : Dysted Vandværk
4684 Holme-Olstrup

Kommune : Næstved
Region : Sjælland

Boringsdato : 1/10 1976

Boringsdybde : 39 meter

Terrænkote : 102,5 meter o. DNN

Brøndborer :

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : G

- antal gemt :

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode :

Kortblad : 1512 IVSV

UTM-zone : 32


UTM-koord. : 686089, 6123702

Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Landinspektør

Koordinatmetode : Landinspektør

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	5,82 meter u.t.	16/5 2022	4,3 m ³ /t	9,3 meter	144 time(r)
(første)	6,3 meter u.t.	1/10 1976			

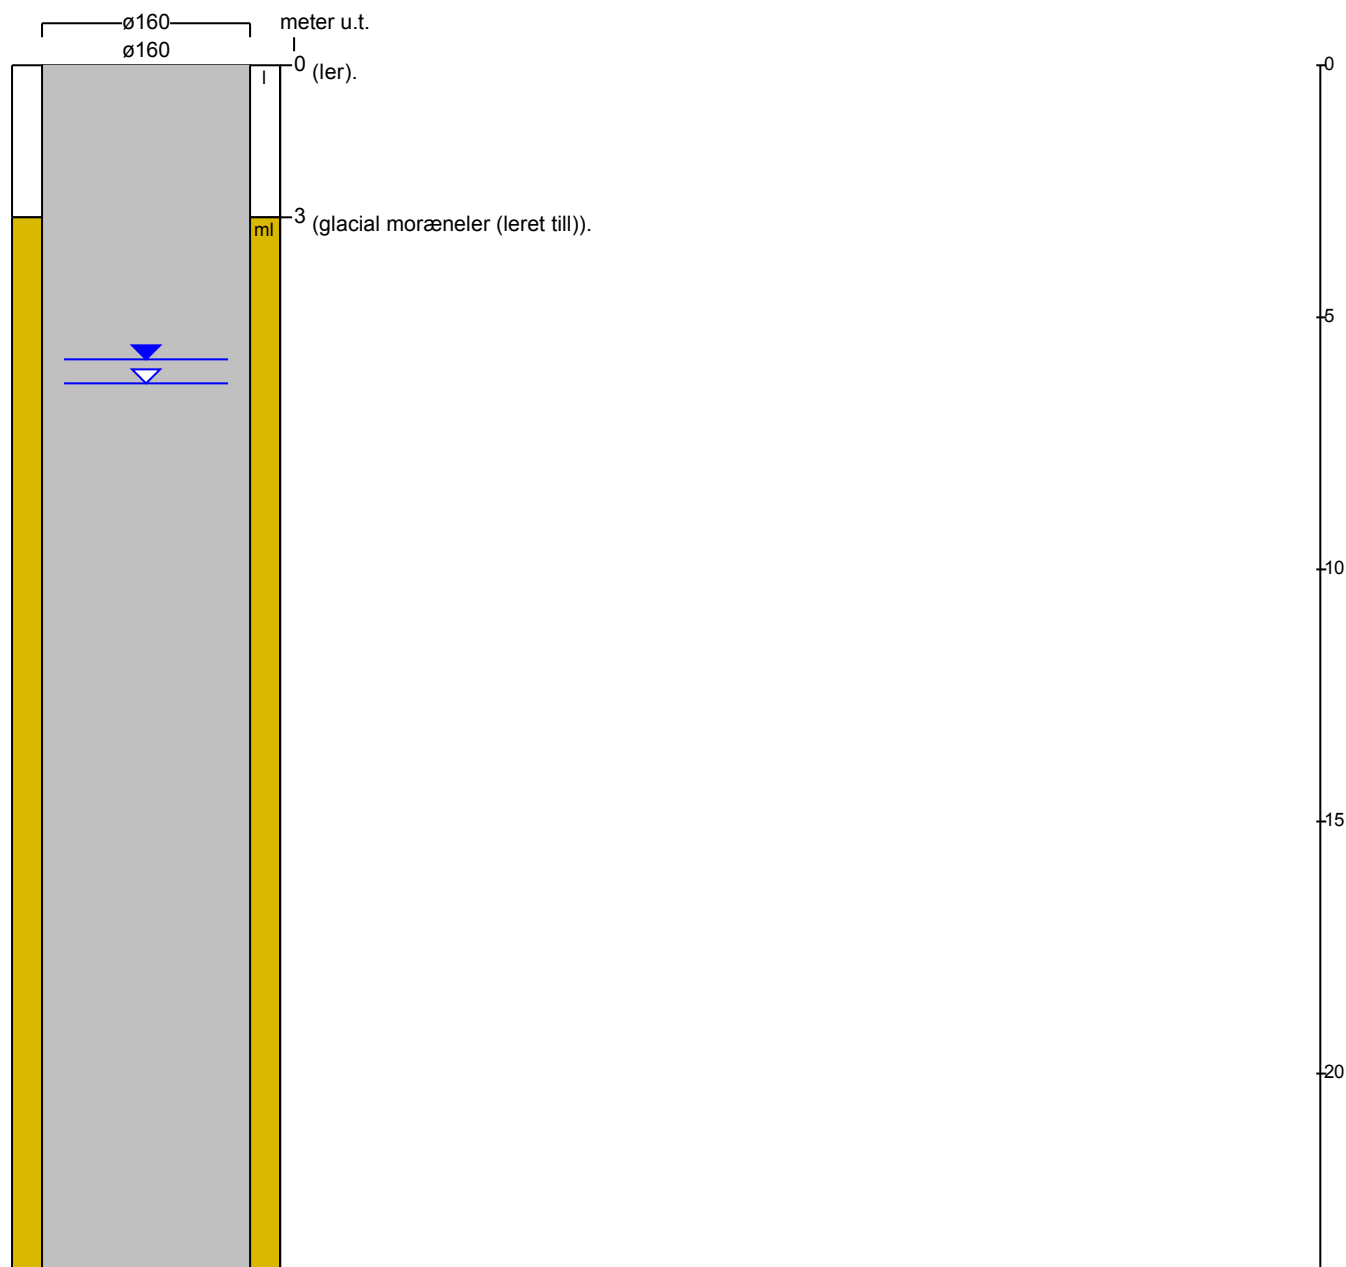

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 222. 382

