

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 136. 285**

**Borested** : Rugårdsvej, Ruehede Skov, Korup-Trøstrup Vandværk  
 5462 Morud  
 Tidl. Korup-Trøstrup Vandværk, bor. 3

**Kommune** : Nordfyns  
**Region** : Syddanmark

**Boringsdato** : 21/12 1971

**Boringsdybde** : 39,3 meter

**Terrænkote** : 25 meter o. DNN

**Brøndborer** : A. Højfeldt A/S

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** :

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet : 8/2 1973 af : G

- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring

**Kortblad** : 1313IIISØ

**Datum** : ED50

**Anvendelse** : Vandværksboring

**UTM-zone** : 32


**Koordinatkilde** : Amt

**Boremetode** : Tørboring/slagboring

**UTM-koord.** : 576701, 6144803

**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	3,85 meter u.t.	23/11 2009	25,5 m <sup>3</sup> /t	0,8 meter	72 time(r)
(første)	2,6 meter u.t.	21/12 1971			

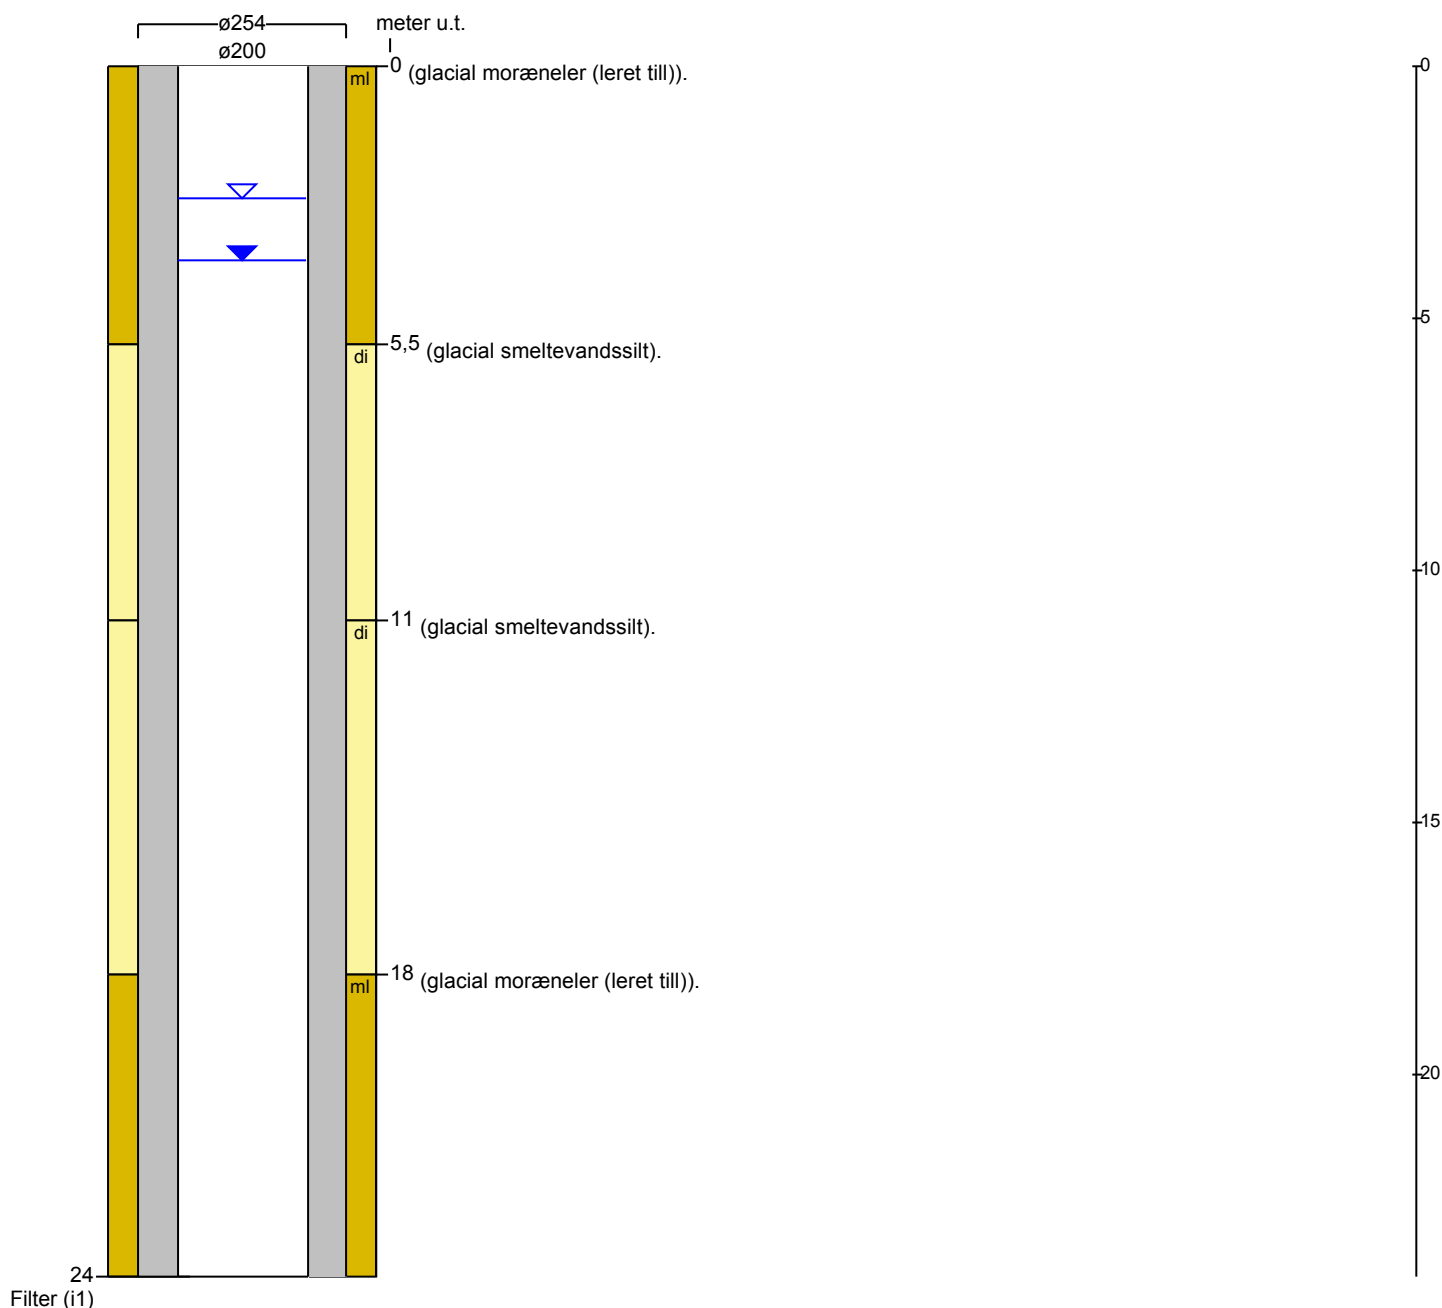

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 136. 285

