

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 137. 818

Borested : Nymarkshuse, Kerteminde Vv.
5300 Kerteminde
bor. "87"

Kommune : Kerteminde
Region : Syddanmark

Boringsdato : 15/9 1987

Boringsdybde : 30 meter

Terrænkote : 8,72 meter o. DNN

Brøndborer : A.& J. Rasmussen, Årup
MOB-nr : 2861
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
- **modtaget** : 7/10 1987 **antal** : 13
- **beskrevet** : 12/2 1992 **af** : PJ
- **antal gemt** :

Formål : Vandforsyningsboring
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode : Lufthæve

Kortblad : 1313 IISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 601396, 6142672


Datum : ED50
Koordinatkilde :
Koordinatmetode : Dig. på koor.bord

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	4,82 meter u.t.	14/12 2016	36 m ³ /t	1,2 meter	72 time(r)
(første)	3,17 meter u.t.	15/9 1987			

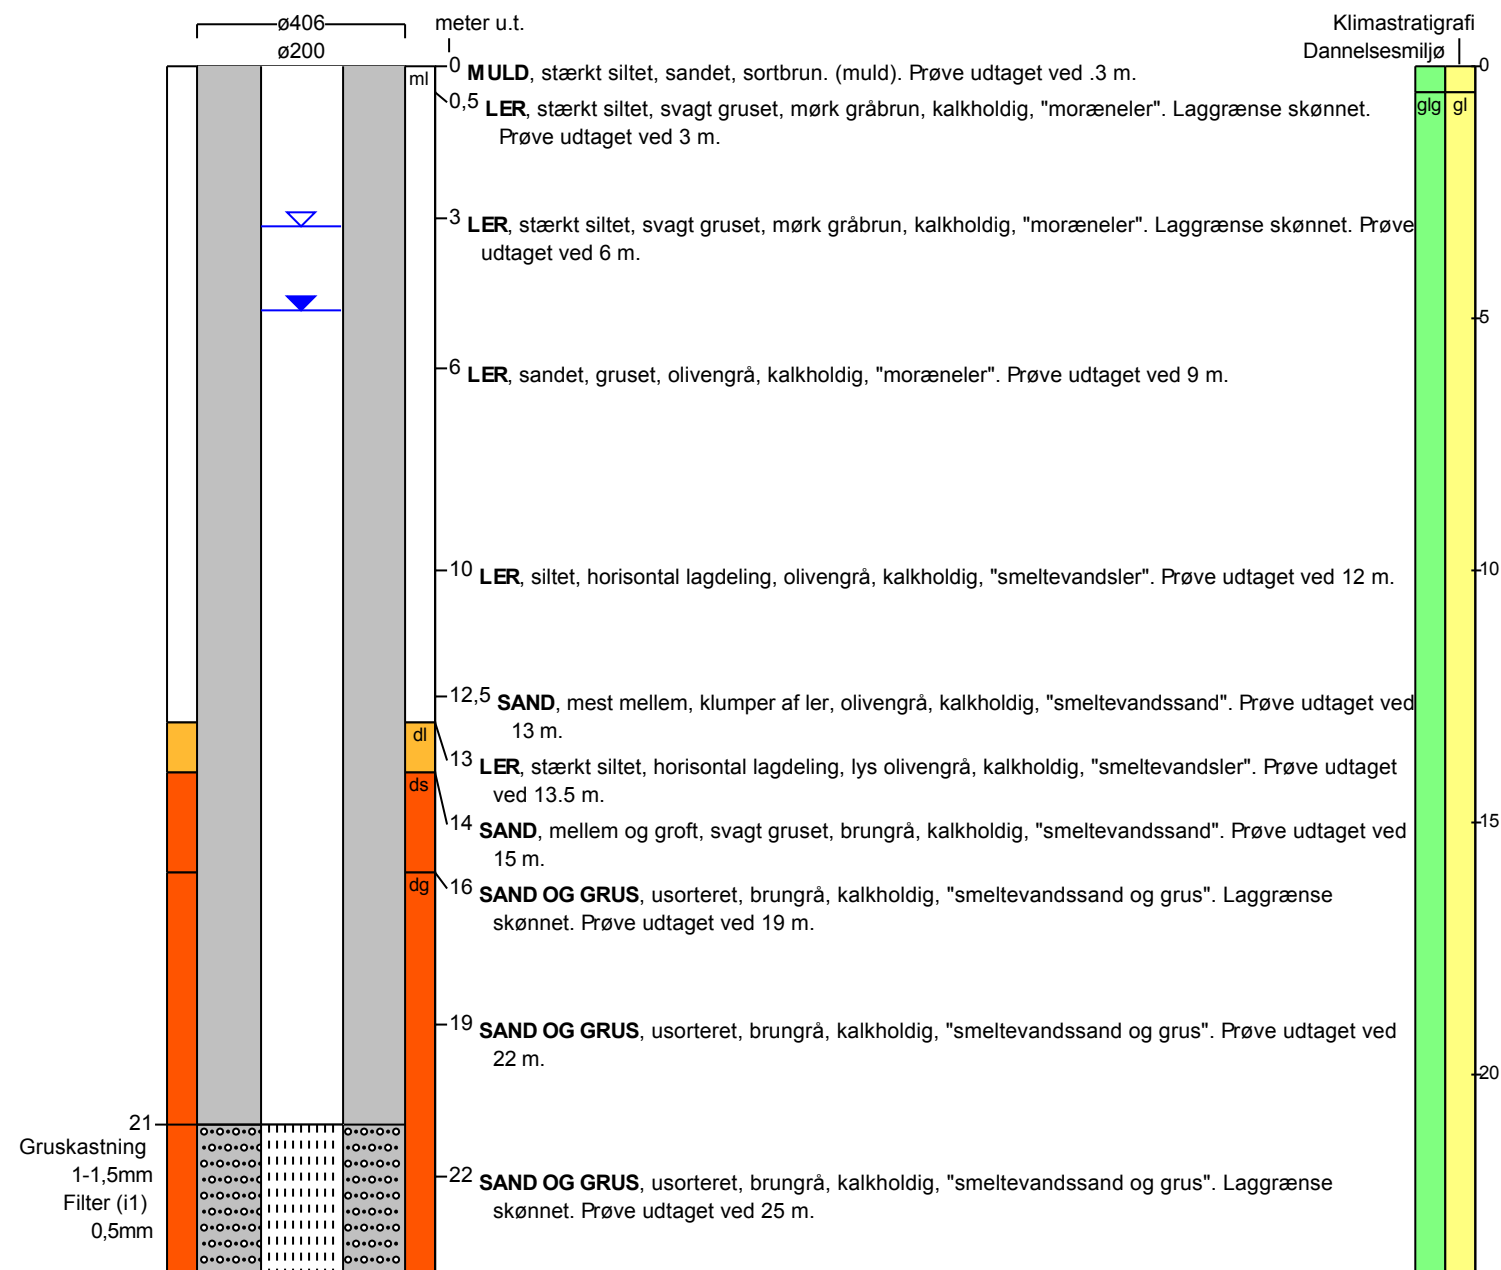

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 137. 818

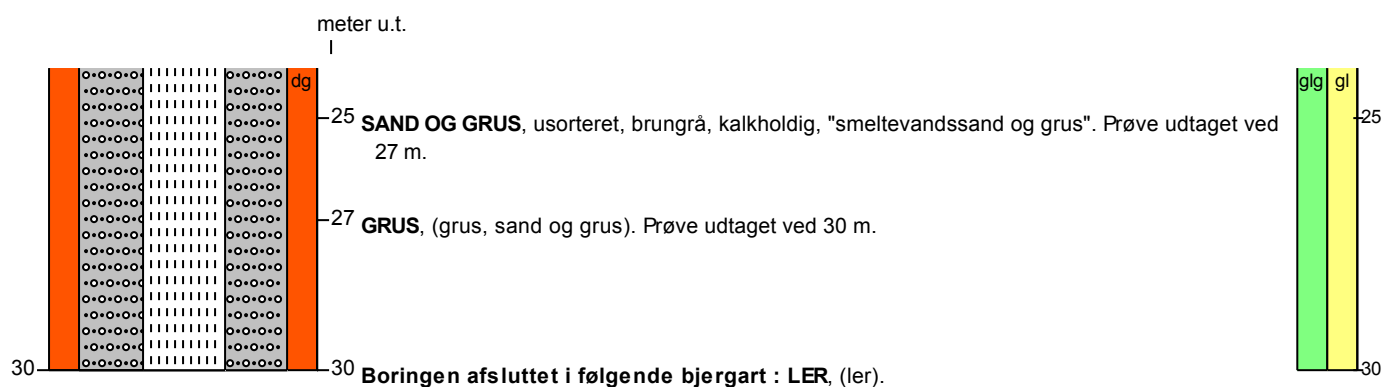

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 0,5 terrigen - postglacial
 0,5 - 30 glacigen - glacial