

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 161. 199**
**Borested** : Oksbøl Vandværk  
6430 Nordborg

**Kommune** : Sønderborg  
**Region** : Syddanmark

**Boringsdato** : 13/9 1977

**Boringsdybde** : 50 meter

**Terrænkote** : 33 meter o. DNN

**Brøndborer** :  
**MOB-nr** :  
**BB-journr** :  
**BB-bornr** :


**Prøver**  
- modtaget :  
- beskrevet : af : B  
- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring  
**Anvendelse** : Vandværksboring  
**Boremethode** : Tørboring/slagboring

**Kortblad** : 1212 IISØ  
**UTM-zone** : 32  
**UTM-koord.** : 548523, 6099558

**Datum** : EUREF89  
**Koordinatkilde** : Kommune  
**Koordinatmetode** : KMS digitale kort

Indtag 1 (seneste)	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
	34,8 meter u.t.	13/9 1977	11 m <sup>3</sup> /t	6,8 meter	80 time(r)

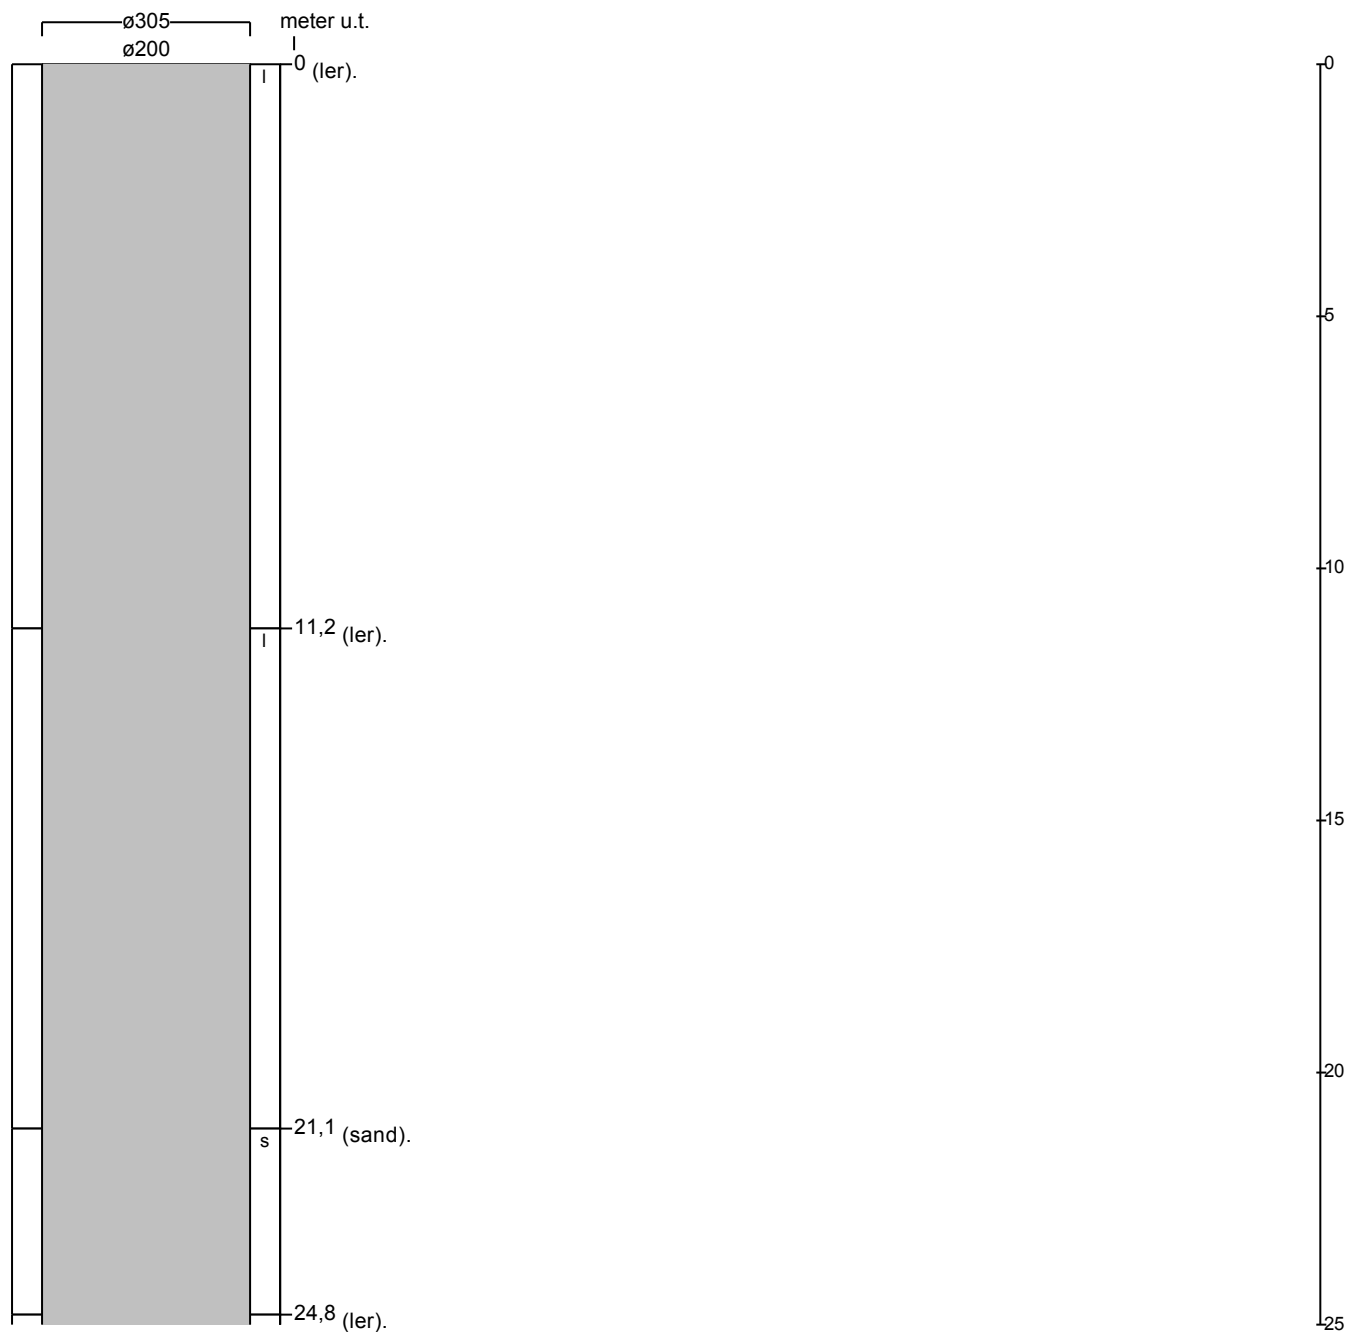

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 161. 199

