

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 170. 432
Borested : Frederiksgård Vandværk
6440 Augustenborg

Kommune : Sønderborg
Region : Syddanmark

Boringsdato : 1/1 1970

Boringsdybde : 46 meter

Terrænkote : 42 meter o. DNN

Brøndborer :
MOB-nr :
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
- modtaget :
- beskrevet : af : B
- antal gemt :

Formål :
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode :

Kortblad : 1311 IVNV
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 561097, 6094543

Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Kommune
Koordinatmetode : Ortofoto

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	16 meter u.t.	1/1 1970	10 m ³ /t	1 meter	

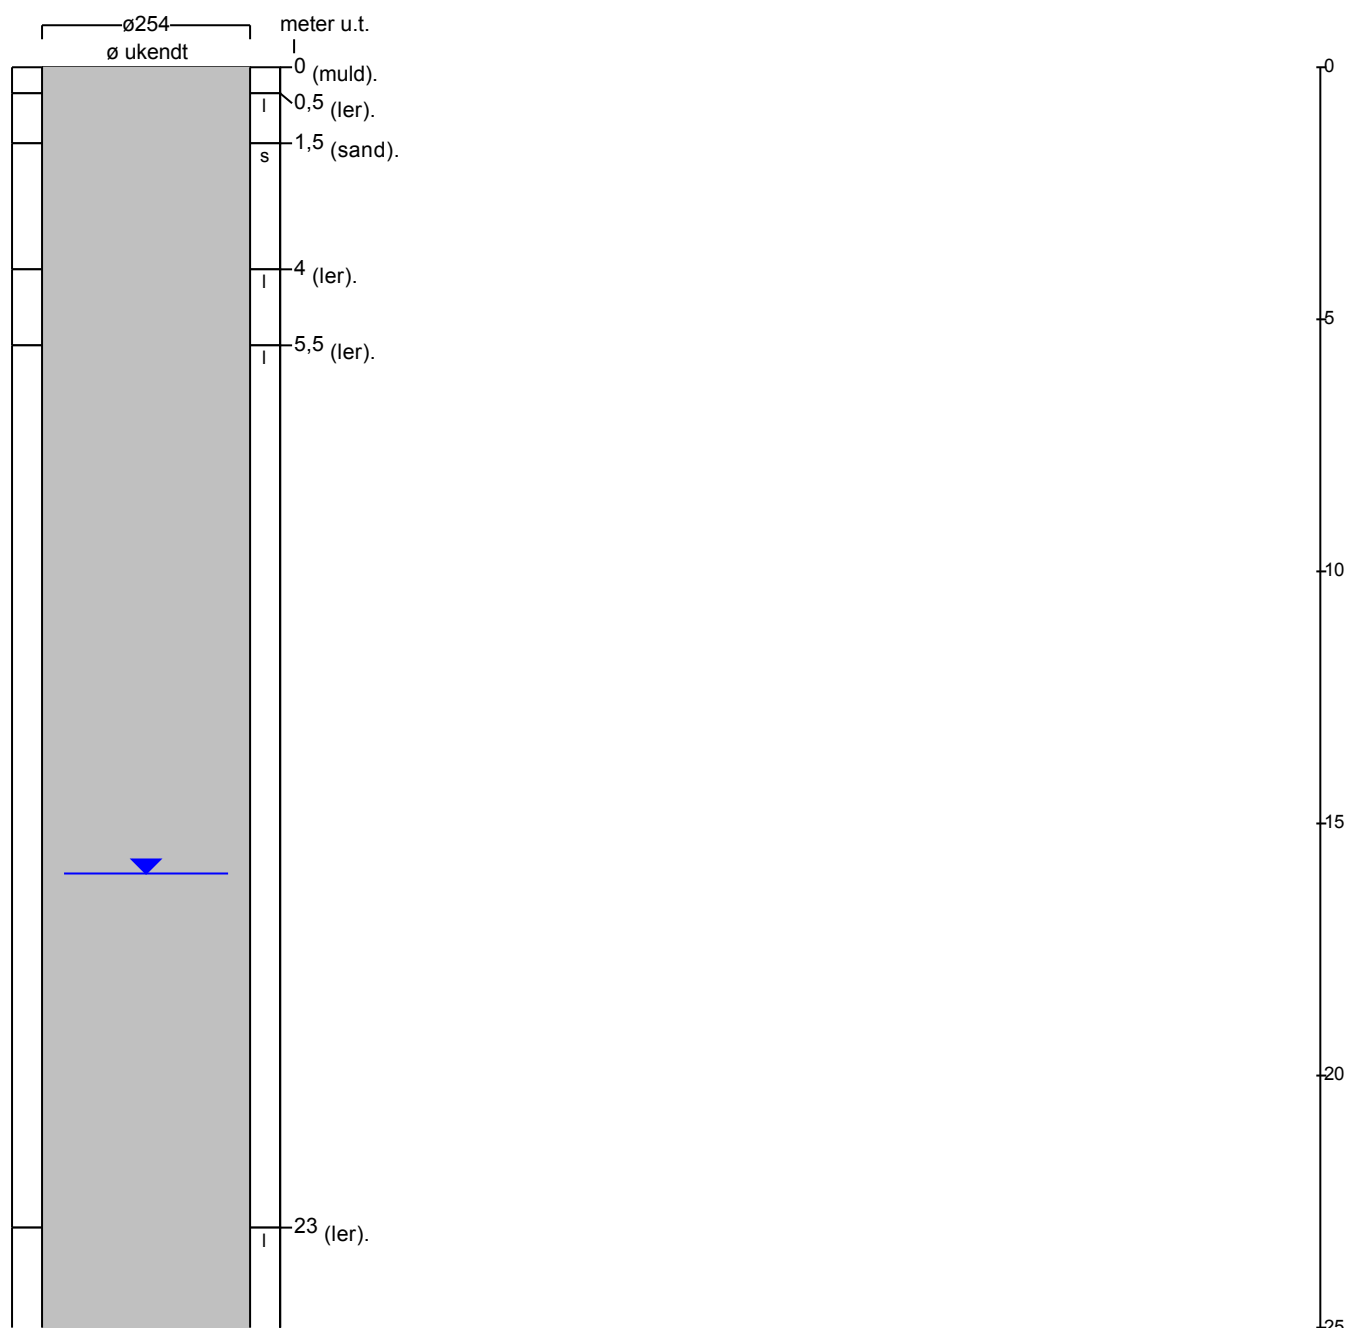

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 170. 432

