

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 25. 385**
**Borested** : Brovst Vandværk  
9460 Brovst

**Kommune** : Brovst  
**Amt** : Nordjylland

**Boringsdato** : 3/3 1973

**Boringsdybde** : 45 meter

**Terrænkote** : 10 meter o. DNN

**Brøndborer** : A. Christensen & Sønner, Vokslev

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** :

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet : af : B

- antal gemt :

**Formål** :

**Anvendelse** : Vandforsyningsboring

**Boremethode** :

**Kortblad** : 1217 IISV

**UTM-zone** : 32


**UTM-koord.** : 531340, 6329023

**Datum** : EUREF89

**Koordinatkilde** : Amt

**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	(seneste)	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
	(første)	7,85 meter u.t.	20/12 2004	46,8 m <sup>3</sup> /t	0,5 meter	
		8 meter u.t.	3/3 1973			

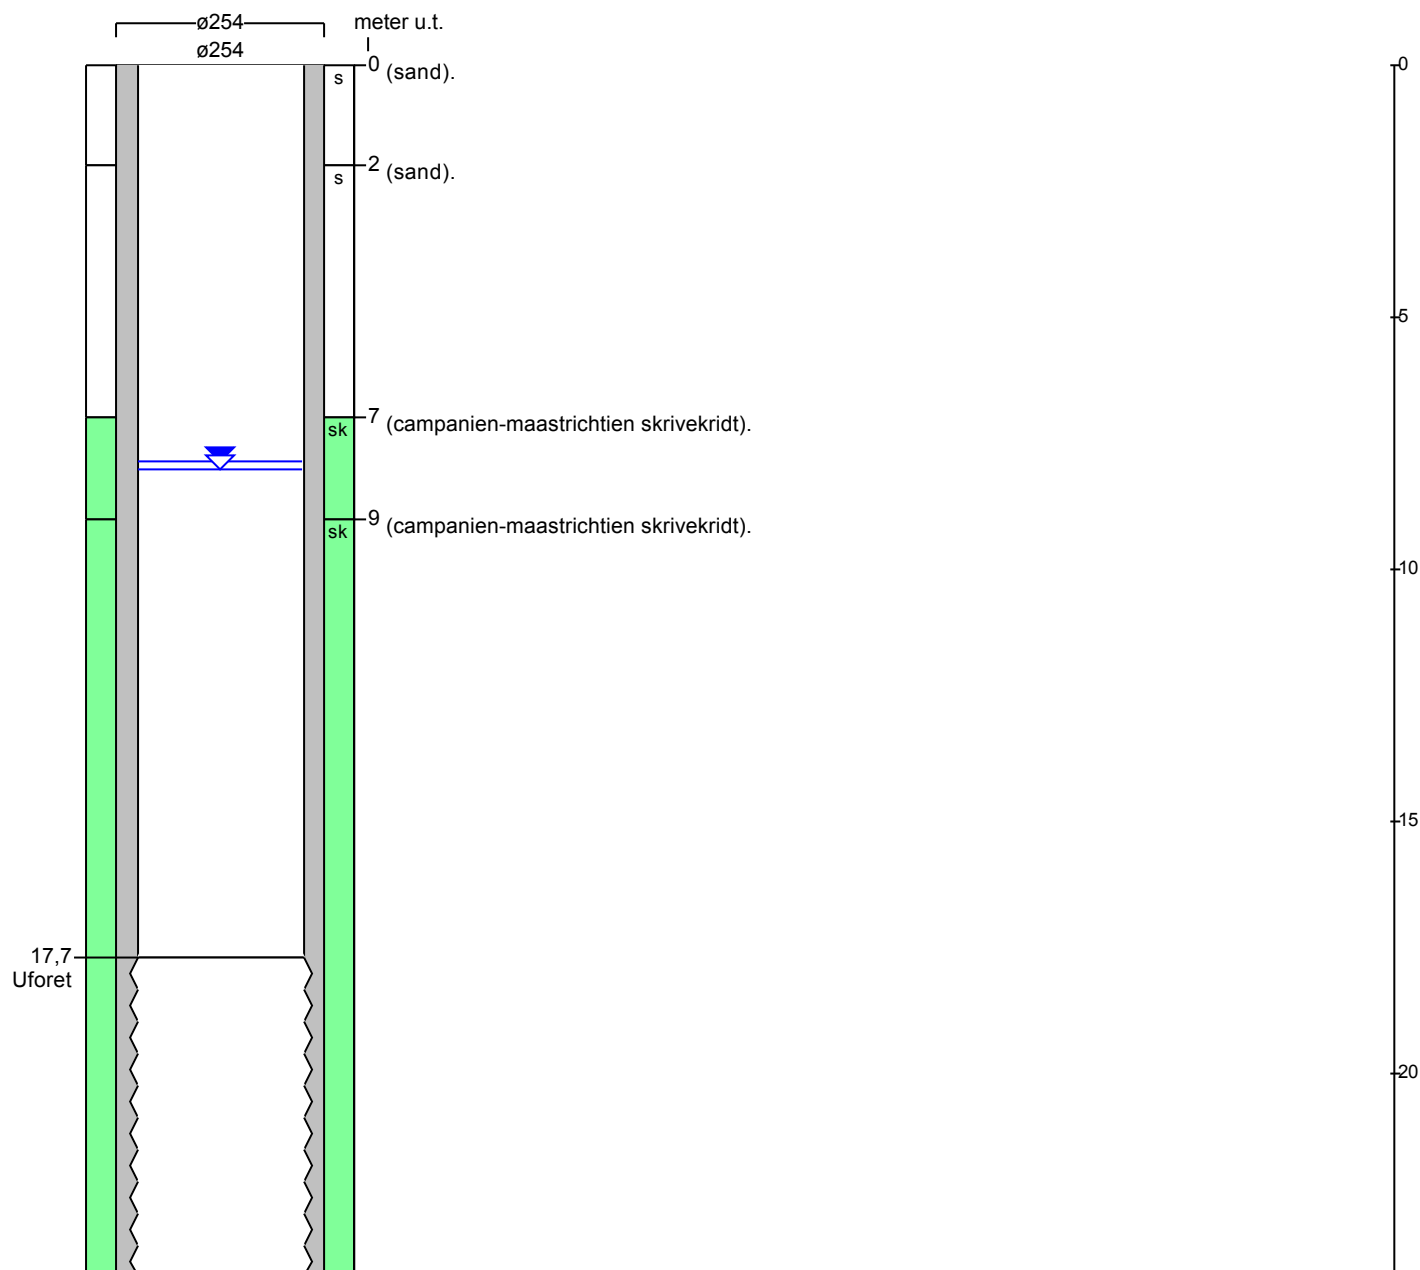

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 25. 385

