

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 25. 399**
**Borested** : Brovst Vandværk  
9460 Brovst

**Kommune** : Brovst  
**Amt** : Nordjylland

**Boringsdato** : 15/2 1974

**Boringsdybde** : 45 meter

**Terrænkote** : 7,5 meter o. DNN

**Brøndborer** : A. Christensen & Sønner, Vokslev

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** :

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet : af : G

- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring

**Kortblad** : 1217 IISV

**Datum** : EUREF89

**Anvendelse** : Vandforsyningsboring

**UTM-zone** : 32


**Koordinatkilde** : Amt

**Boremethode** :

**UTM-koord.** : 531351, 6329216

**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	6,01 meter u.t.	4/9 2000	46 m <sup>3</sup> /t	1,5 meter	72 time(r)
(første)	5,6 meter u.t.	19/8 1974			

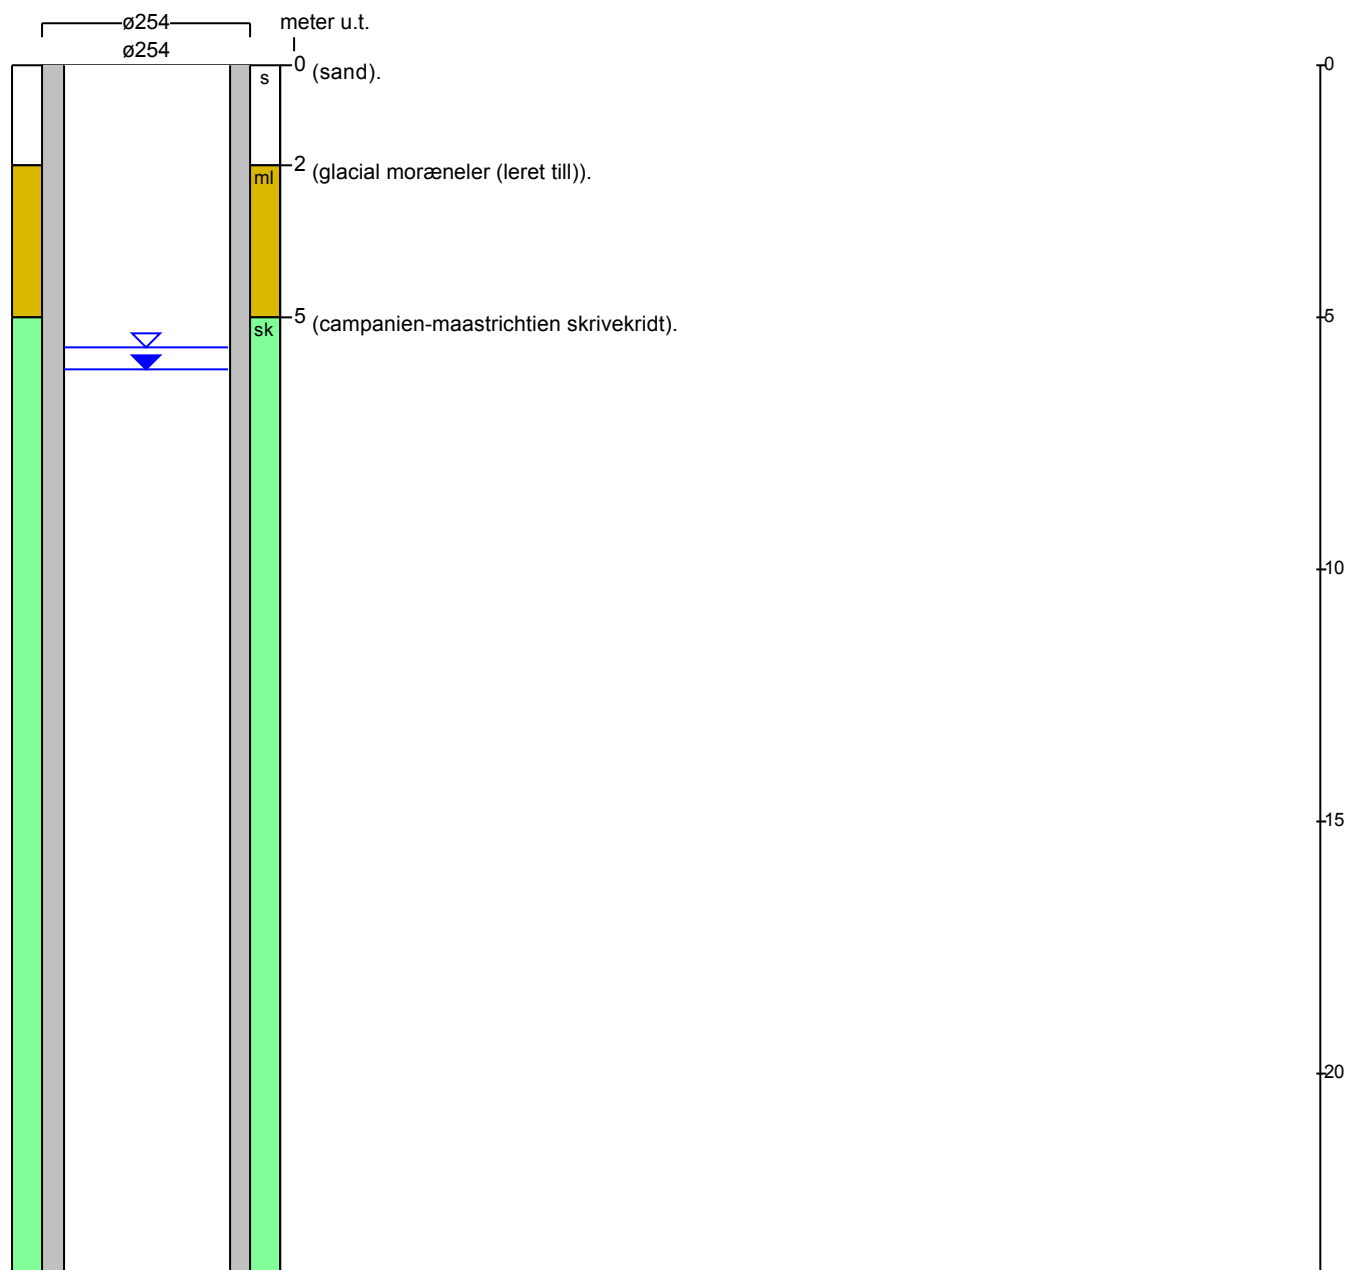

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 25. 399

