

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 25. 483
Borested : Brovst Vandværk. BOR III
9460 Brovst

Kommune : Brovst
Amt : Nordjylland

Boringsdato : 18/6 1979

Boringsdybde : 55 meter

Terrænkote : 24 meter o. DNN

Brøndborer : A. Christensen & Sønner, Vokslev

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget : 24/4 1980 antal : 13

- beskrevet : 25/3 1983 af : OW

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1217 IISV

Datum : EUREF89

Anvendelse : Vandforsyningsboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Amt

Boremethode : Tørboring/slagboring

UTM-koord. : 531063, 6329374

Koordinatmetode : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	22,05 meter u.t.	20/12 2004	90 m ³ /t	1,9 meter	120 time(r)
(første)	21,2 meter u.t.	18/6 1979			

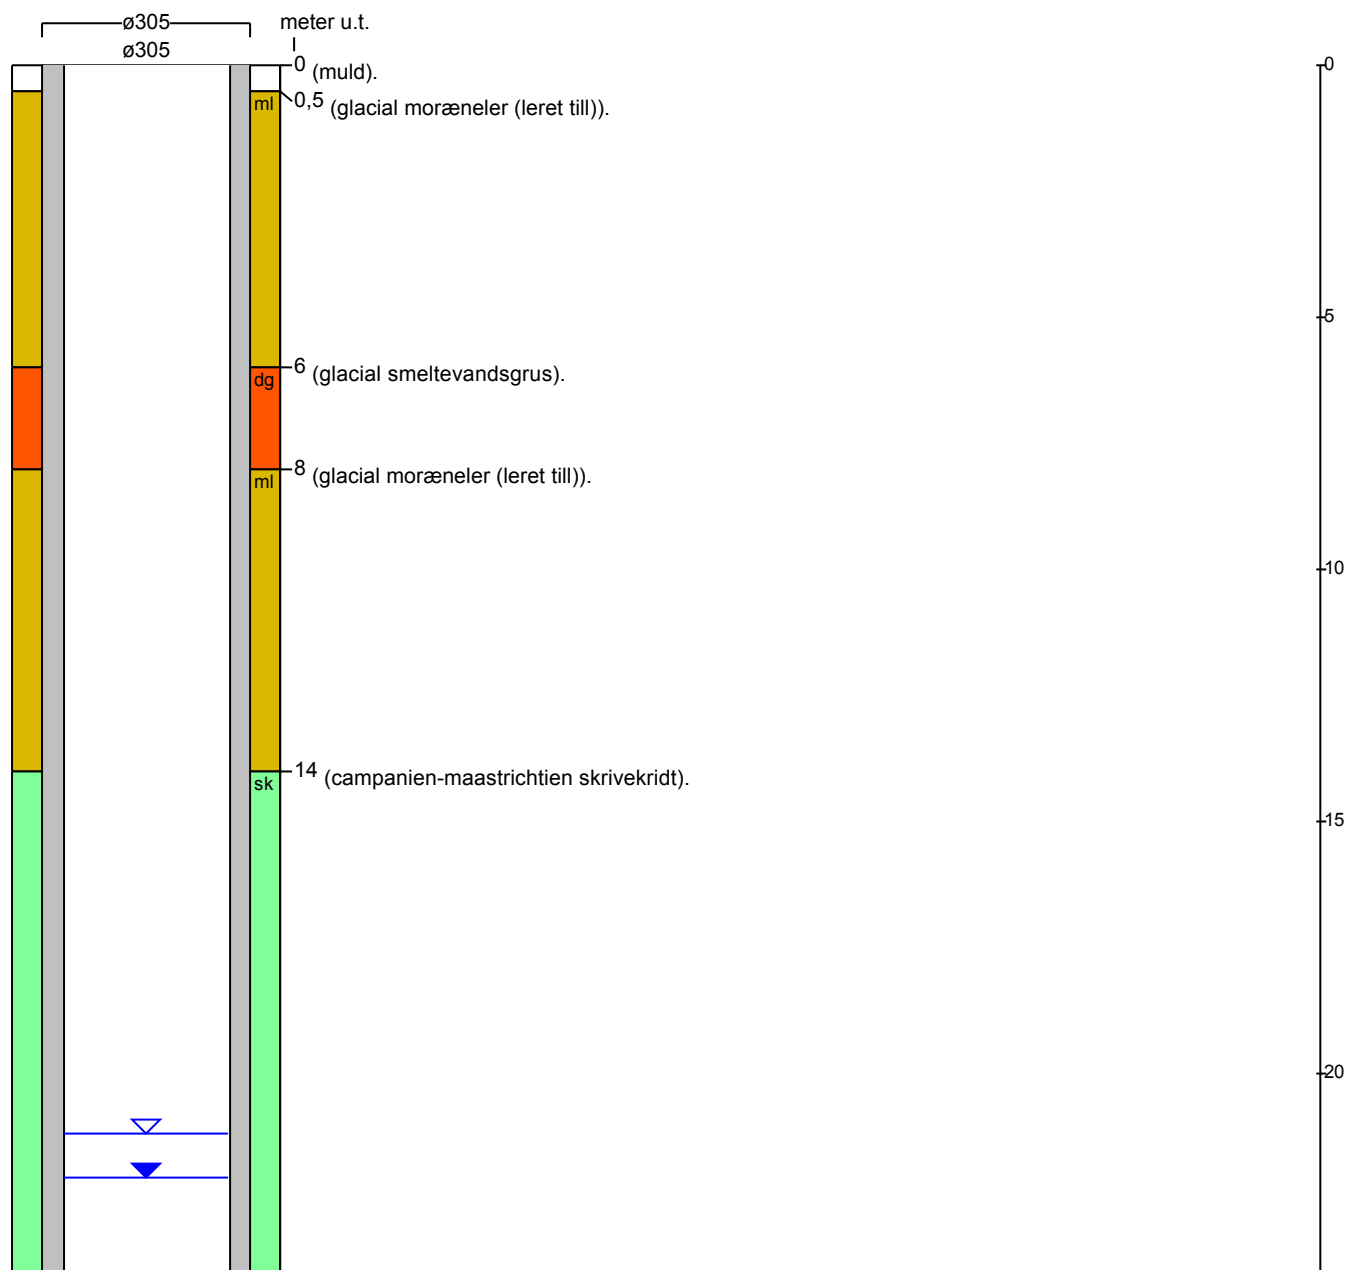

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 25. 483

