

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 74

Borested : Øksenmølle Vandværk
8400 Ebeltoft

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/1 1964

Boringsdybde : 50 meter

Terrænkote : 15.1 meter o. DNN

Brøndborer : Per Smed Sørensen, Randers

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet : 1/1 1964 af : B

- antal gemt : 0

Formål : Vandforsyningsboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode :

Kortblad : 1315 IISØ

UTM-zone : 32


UTM-koord. : 604411, 6238871

Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Rådg. firma


Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	2.41 meter u.t.	26/11 2012	15 m ³ /t	10 meter	
(første)	11 meter u.t.	1/1 1964			

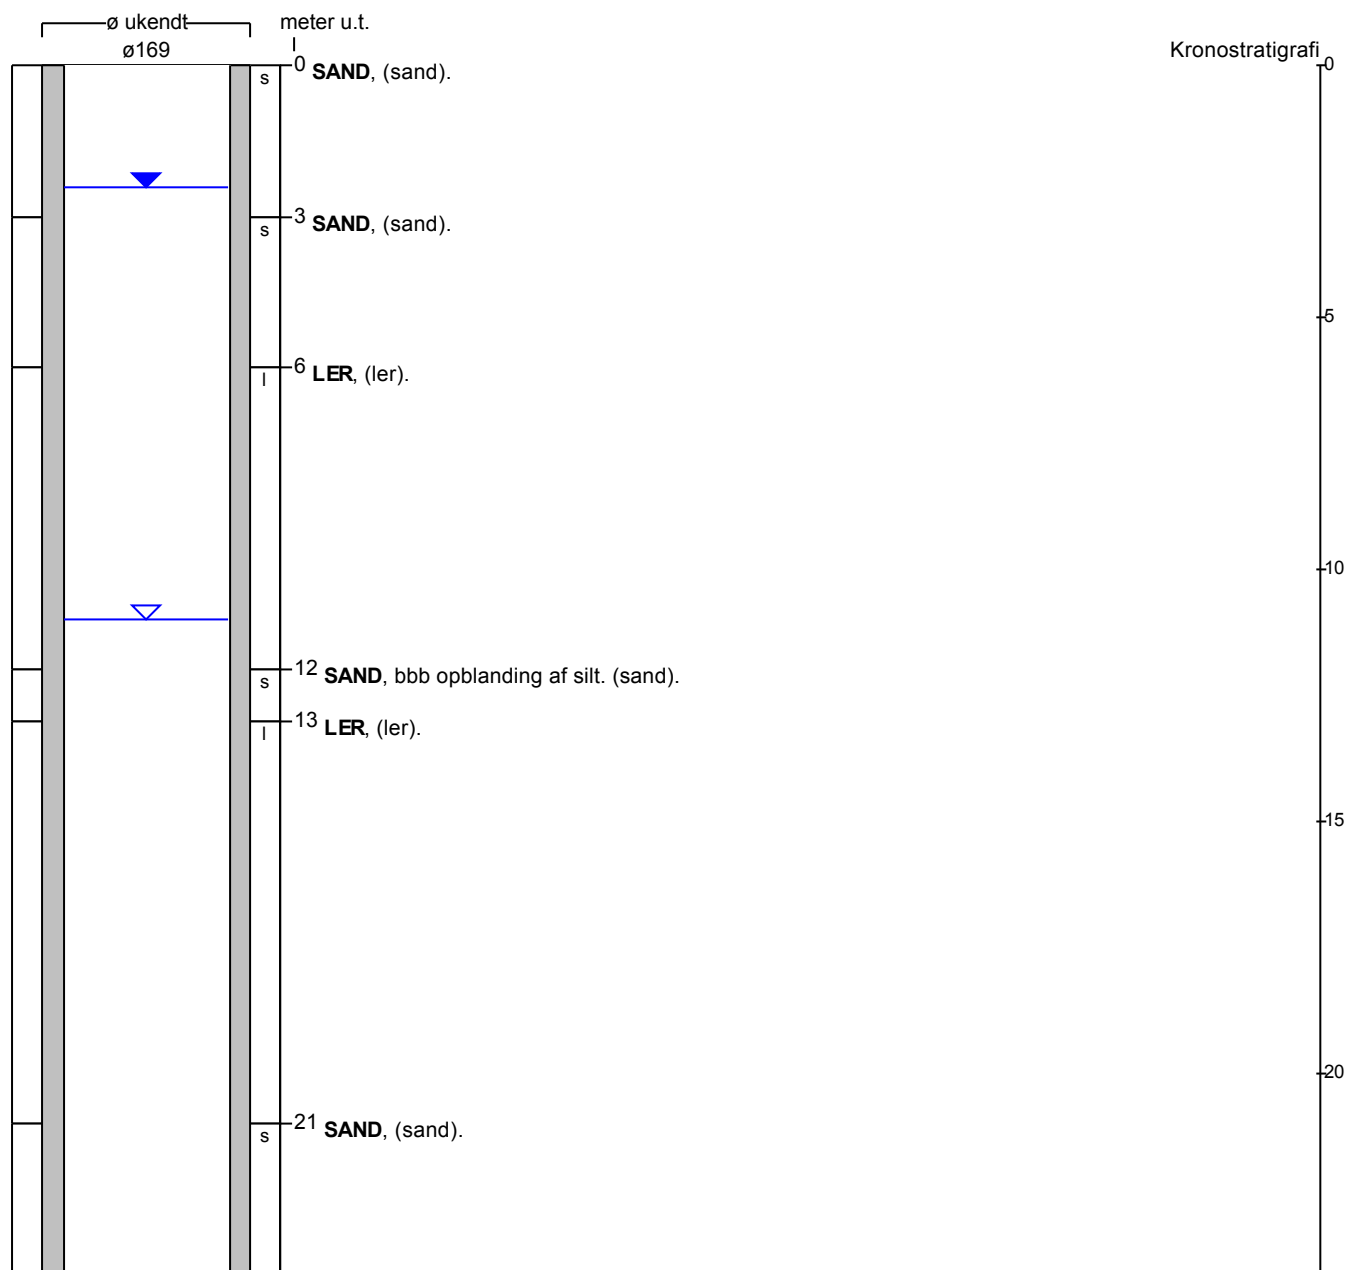

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 74

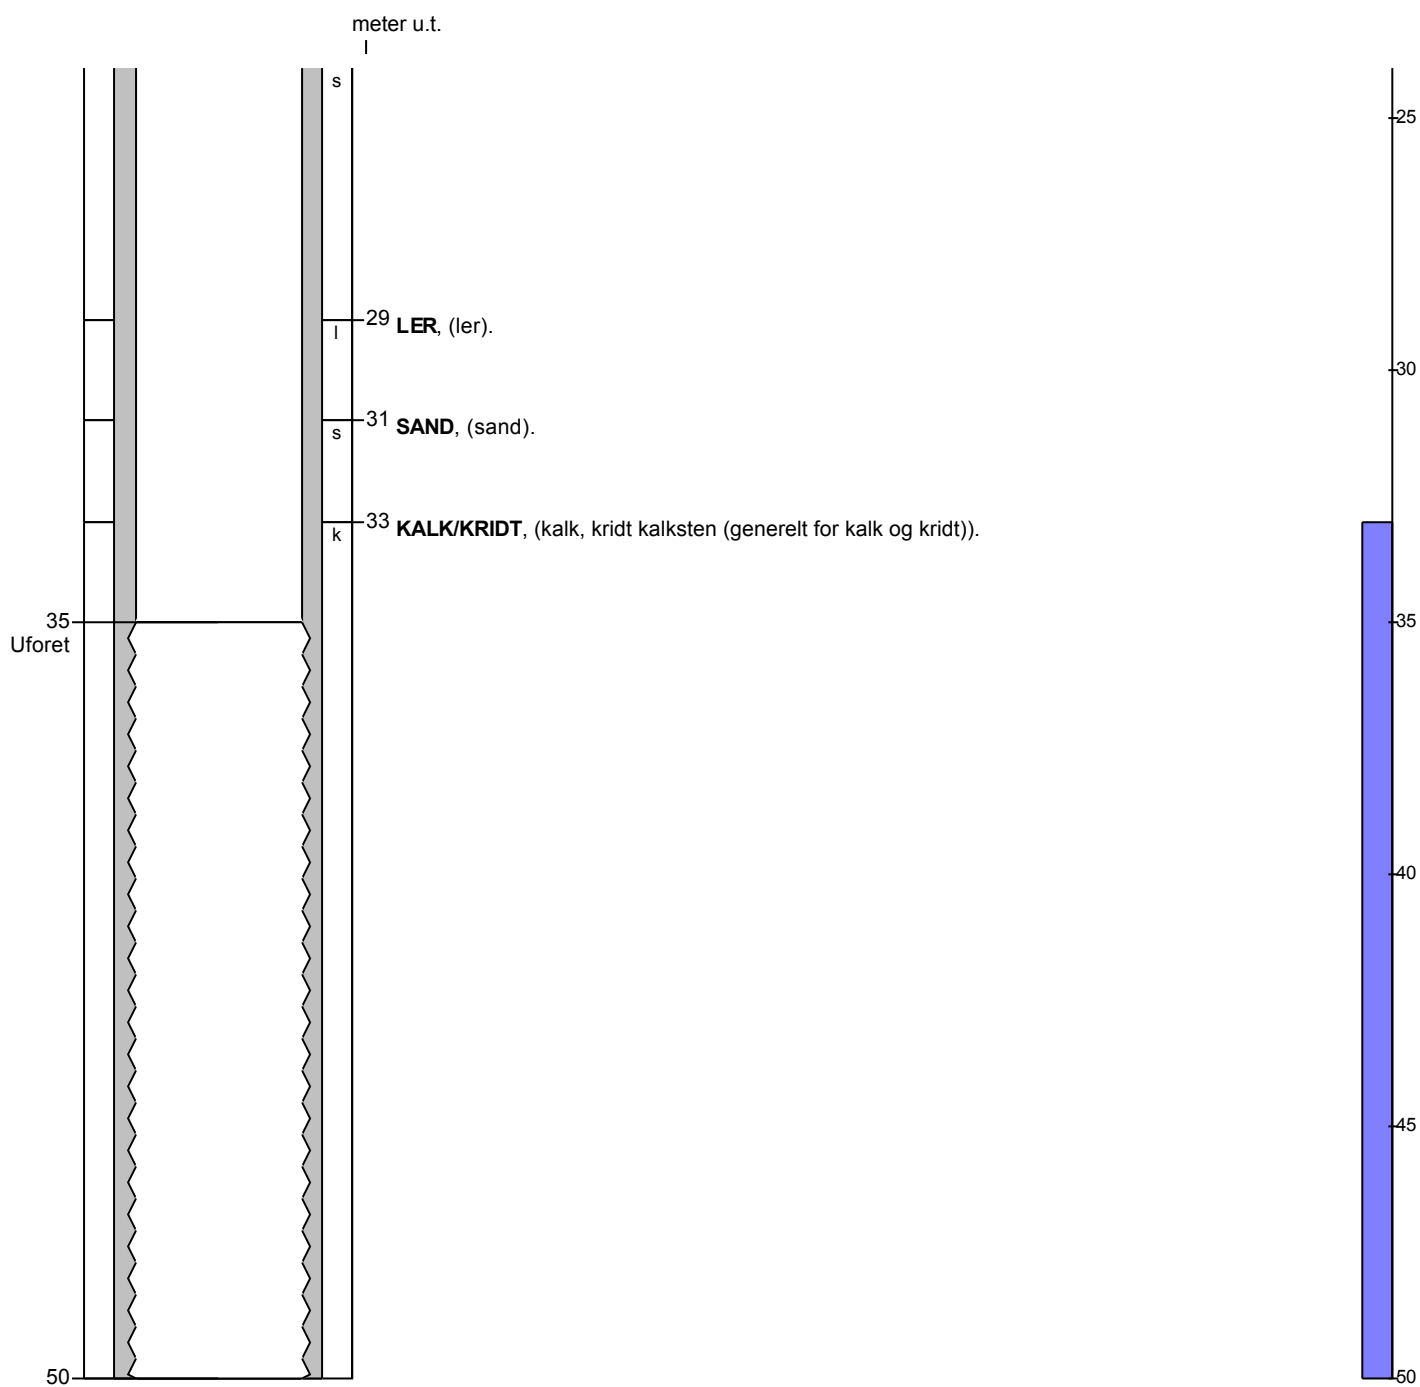

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.
 0 - 33
 33 - 50