

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 25. 1060
Borested : Brovst Vandværk
9460 Brovst

Kommune : Jammerbugt
Region : Nordjylland

Boringsdato : 2/2 2017

Boringsdybde : 50 meter

Terrænkote : 6.1 meter o. DNN

Brøndborer : Karl Sørensen & Søn, Frederikshavn

Prøver
MOB-nr :

- modtaget : 23/6 2017

BB-journr :

- beskrevet :

BB-bornr : B3

- antal gemt : 0

Formål : Monitorering/kontrol

Kortblad : 1217 IISV

Datum : EUREF89

Anvendelse :

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Brøndborer

Boremethode : Lufthæve

UTM-koord. : 531368, 6329080

Koordinatmetode :

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	5.05 meter u.t.	2/2 2017	5.4 m ³ /t	6.9 meter	
Indtag 2 (seneste)	4.96 meter u.t.	2/2 2017	5.4 m ³ /t	5.65 meter	
Indtag 3 (seneste)	5.1 meter u.t.	2/2 2017	5.4 m ³ /t	8.1 meter	

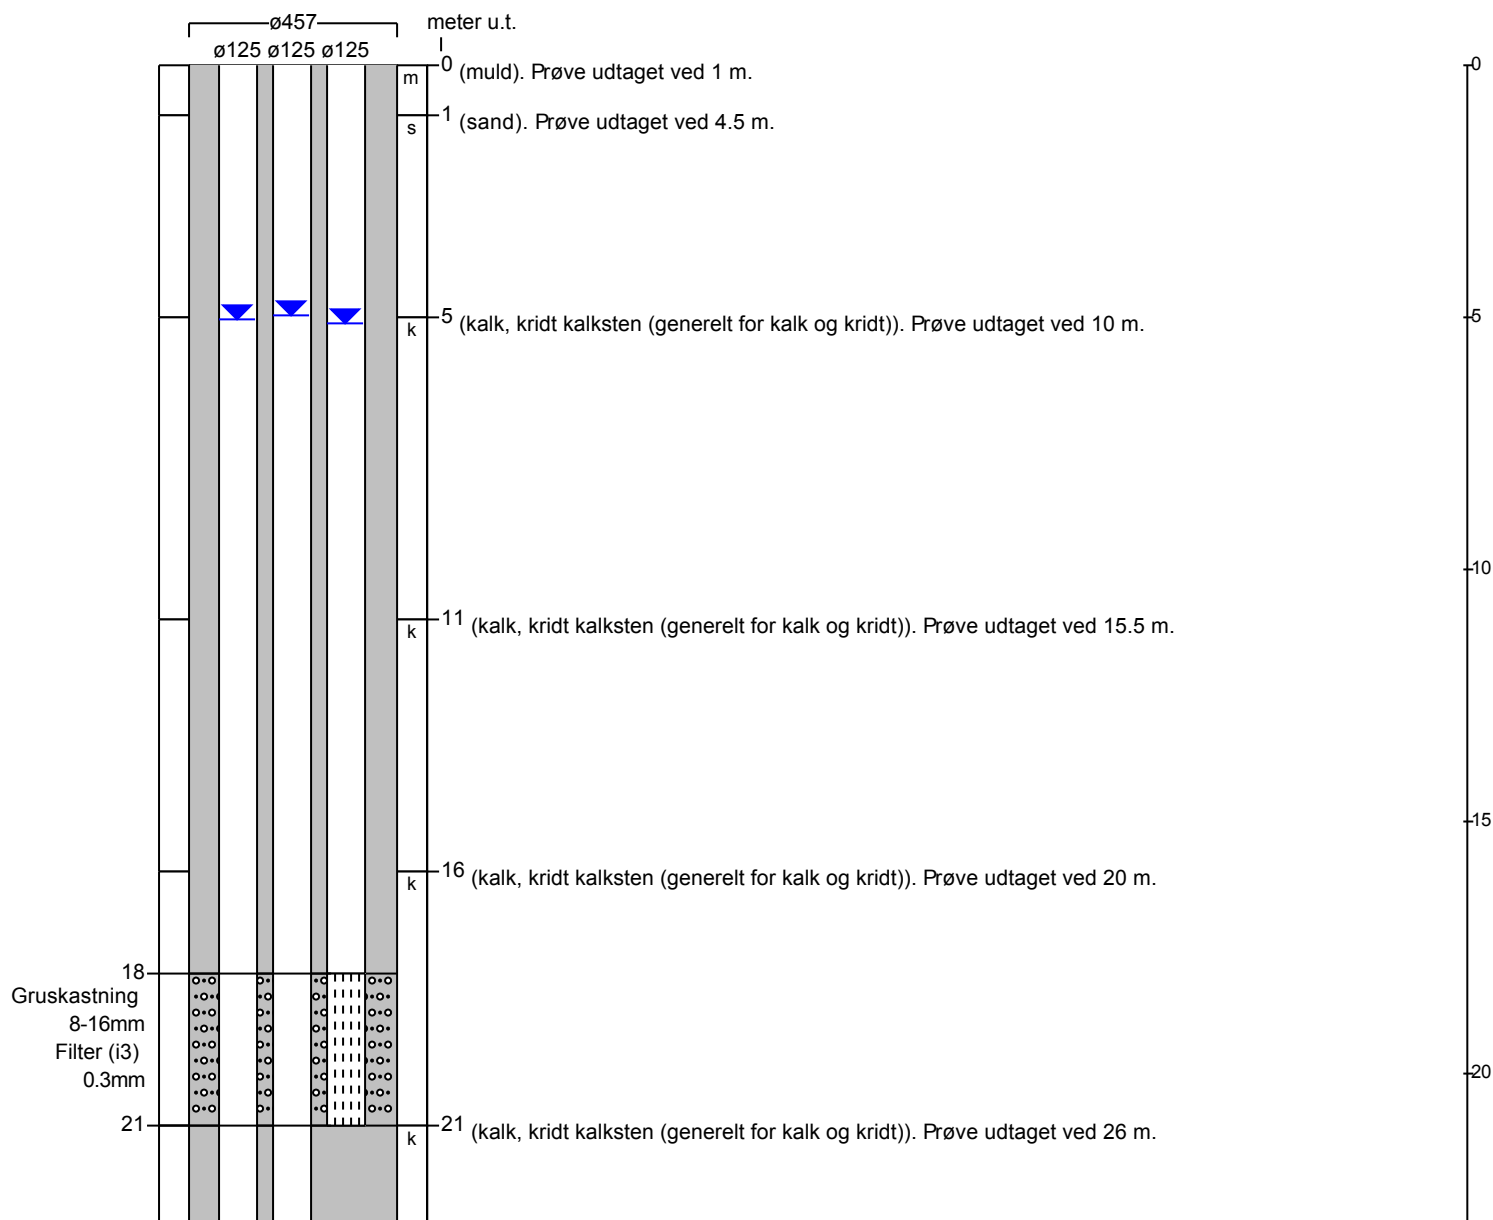

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 25. 1060

meter u.t.

