

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 81. 61
Borested : Tirstrup Vandværk
8400 Ebeltoft

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/1 1971

Boringsdybde : 43,6 meter

Terrænkote : 27,11 meter o. DNN

Brøndborer : Aqua Teknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1315 IISØ

Datum : EUREF89

Anvendelse : Vandværksboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde : Rådg. firma

Boremethode :

UTM-koord. : 604601, 6240481

Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	9,7 meter u.t.	8/4 2010	20 m ³ /t	8 meter	
(første)	9,5 meter u.t.	1/1 1971			

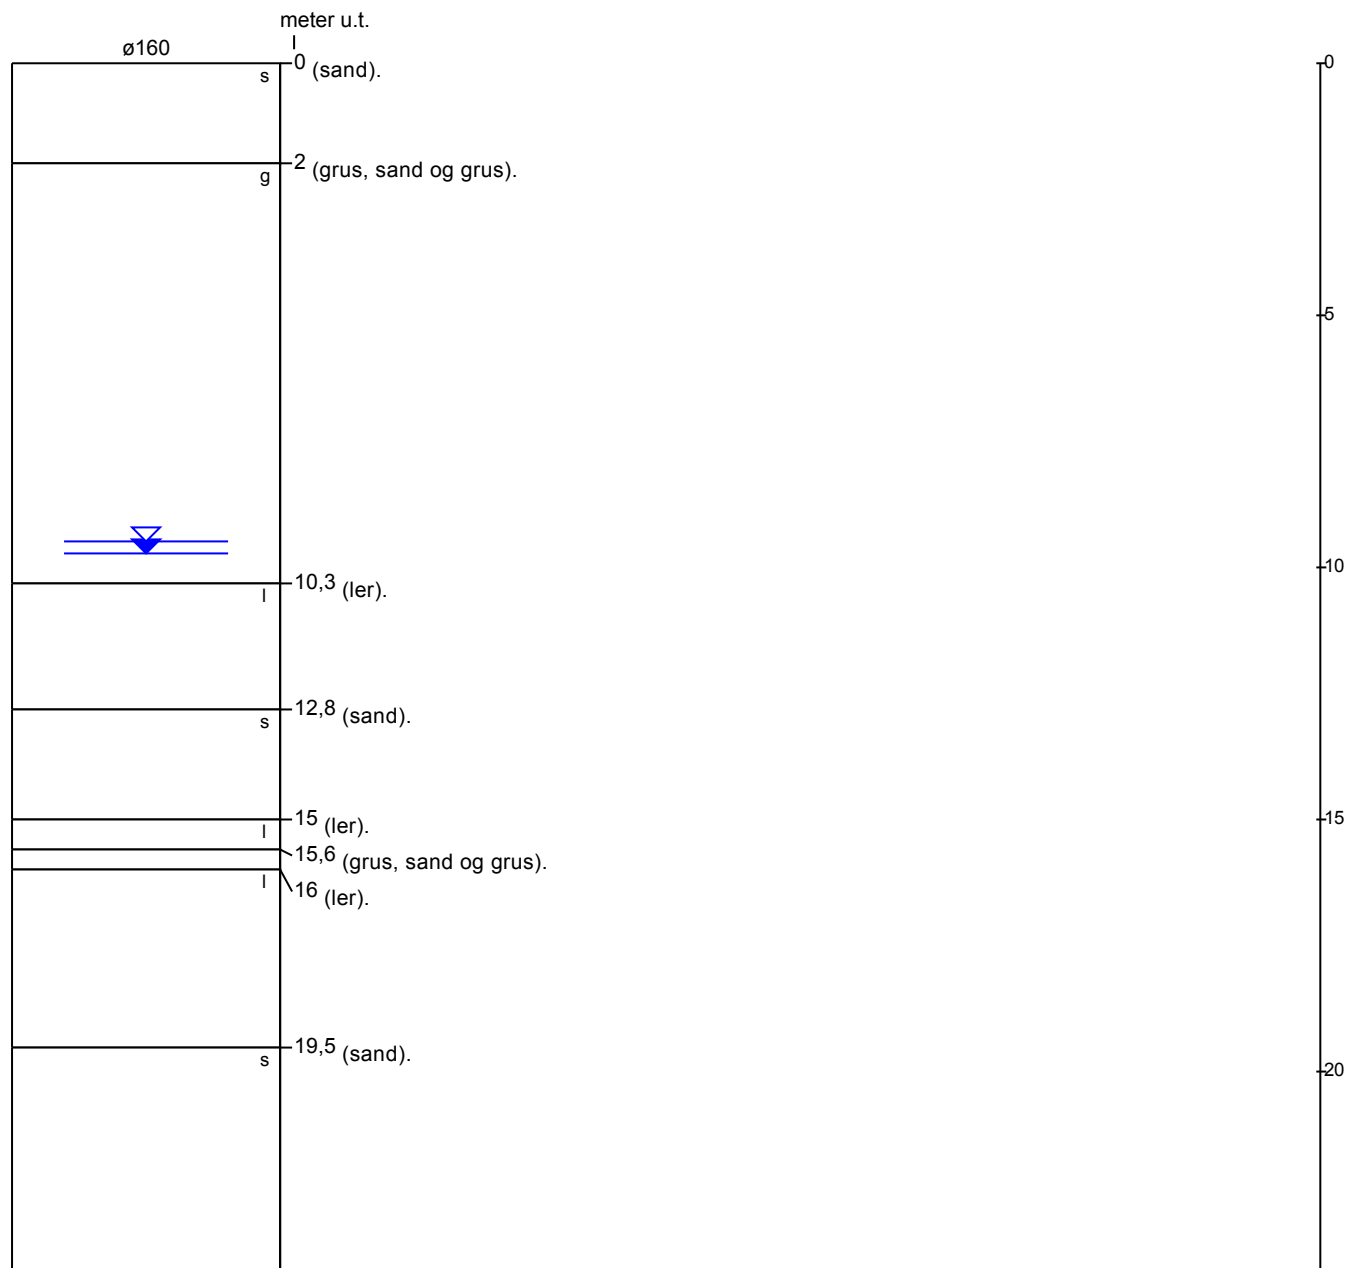

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 61

