

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 105. 783
Borested : Give Vandværk
7323 Give

Kommune : Vejle
Region : Syddanmark

Boringsdato : 1/3 1975

Boringsdybde : 74,5 meter

Terrænkote : 93 meter o. DNN

Brøndborer : Aqua Teknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet : af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1214IIISØ

Datum : ED50

Anvendelse : Vandforsyningsboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde :

Boremethode :

UTM-koord. : 515723, 6188808


Koordinatmetode : Dig. på koor.bord

Indtag 1 (seneste)	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
	23,5 meter u.t.	1/3 1975	83 m ³ /t	3,5 meter	192 time(r)

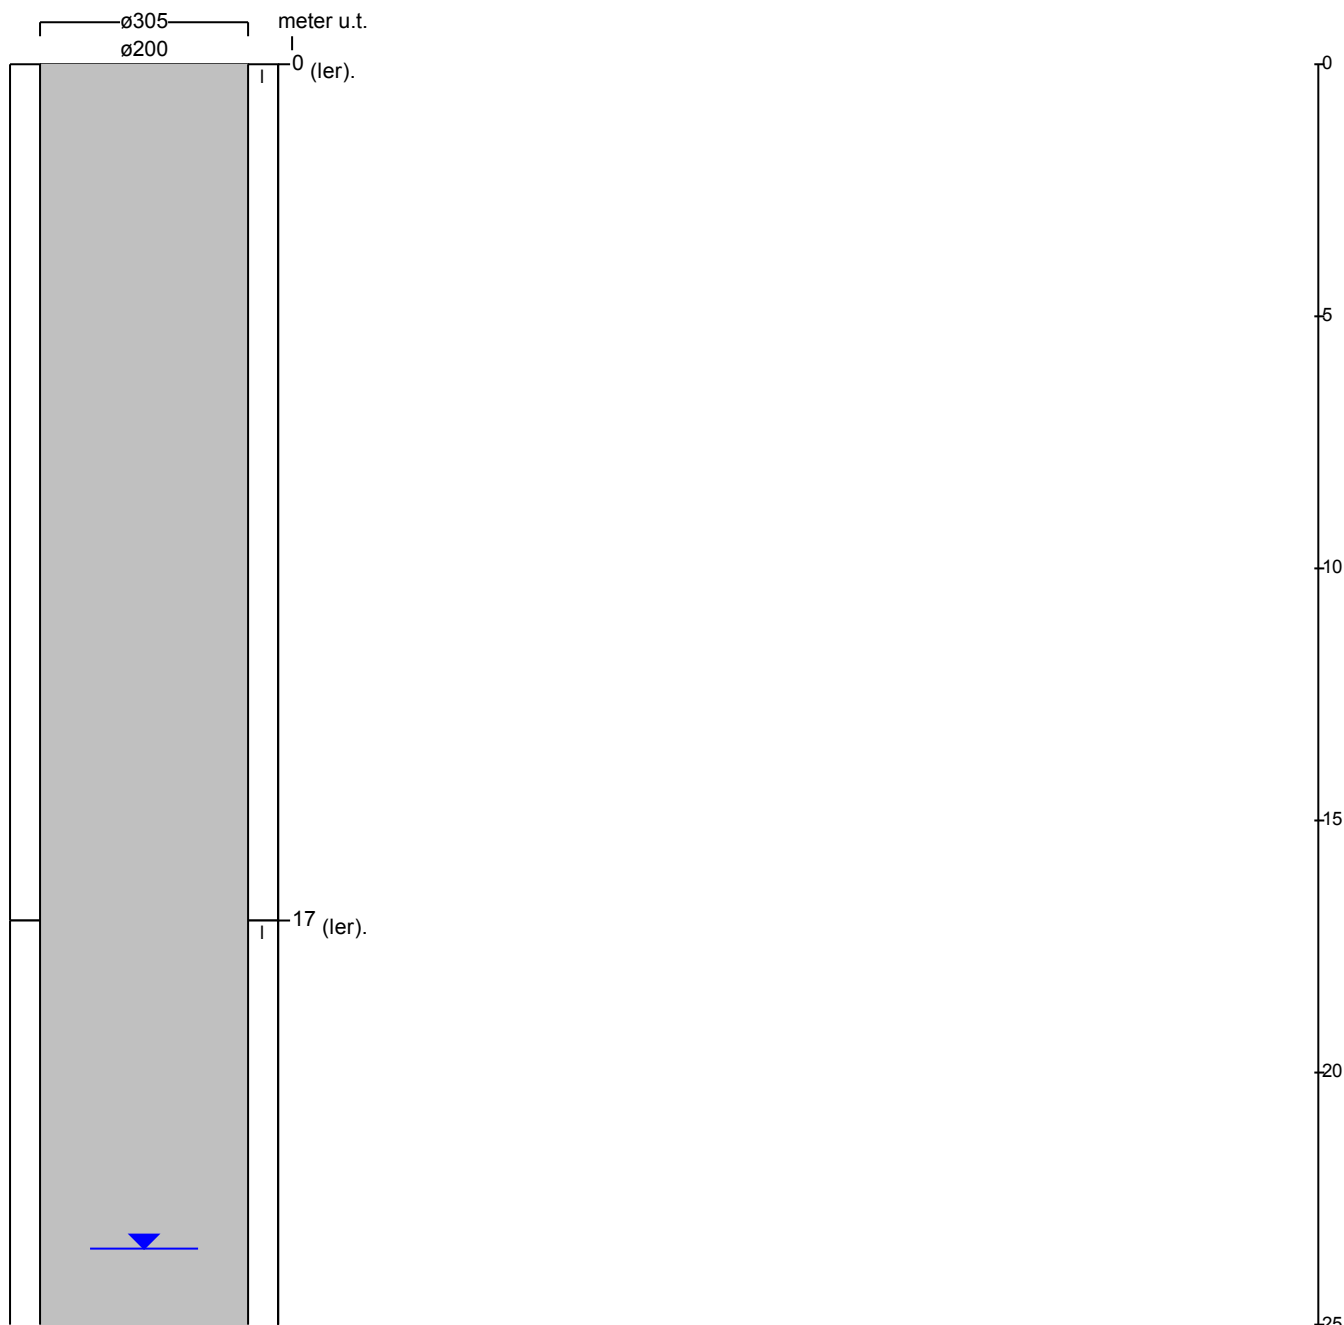

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 105. 783

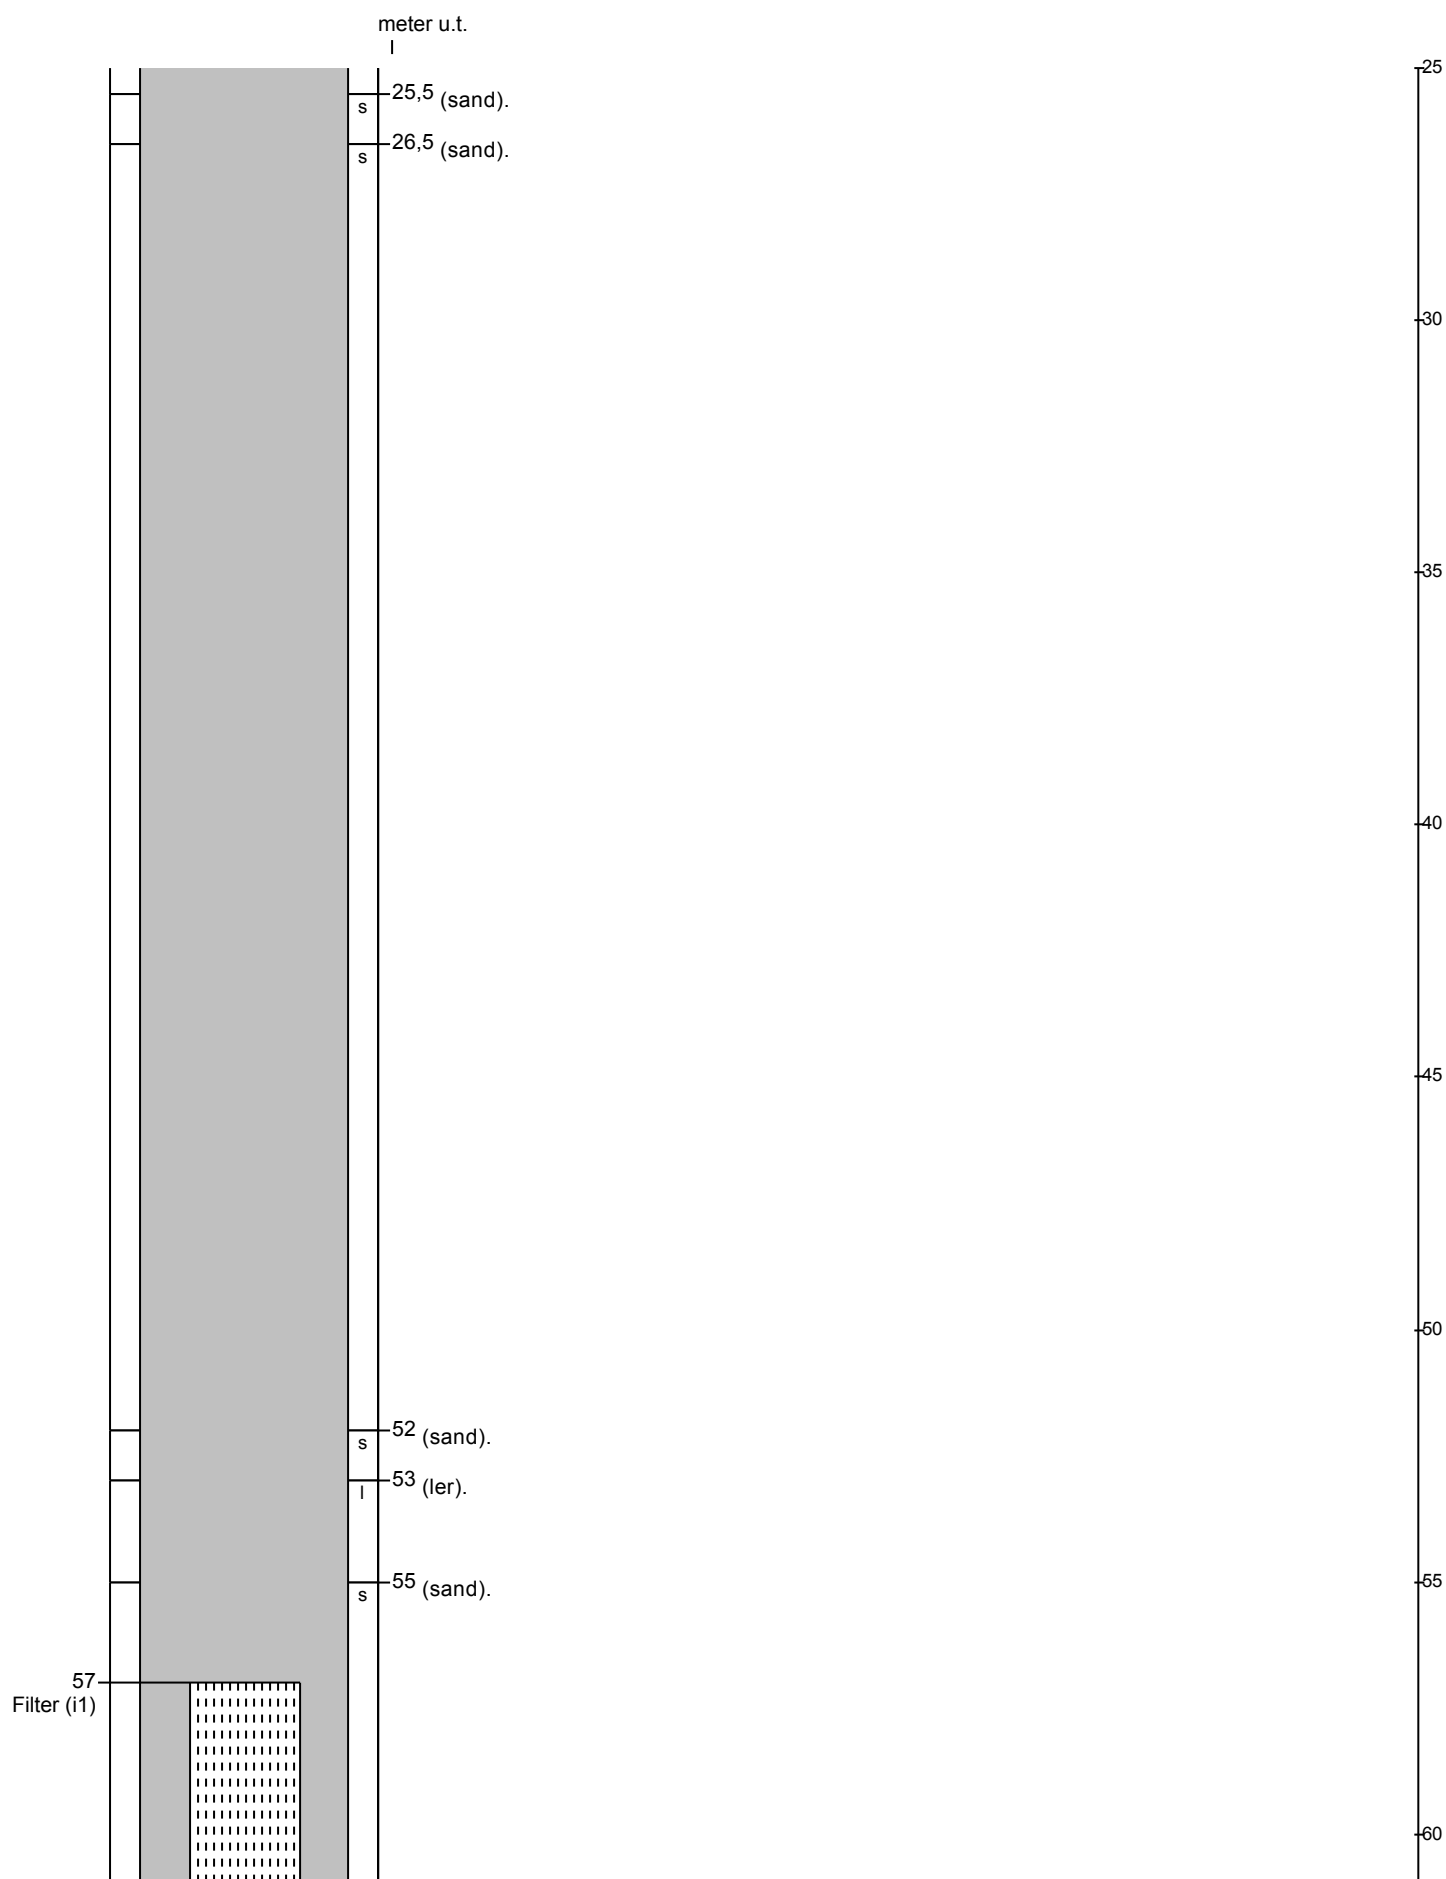

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 105. 783

