

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 128. 5

Borested : Østerballevej, Hasmark Vandværk
 5450 Otterup
 Taget ud af drift i 2001, anvendes som afværgeboring

Kommune : Nordfyns
Region : Syddanmark

Boringsdato : 1/1 1950

Boringsdybde : 23,5 meter

Terrænkote : 1,75 meter o. DNN

Brøndborer : Karl F. Eggertsen

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Afværgeboring

Boremetode :

Kortblad : 1313 IINV

UTM-zone : 32

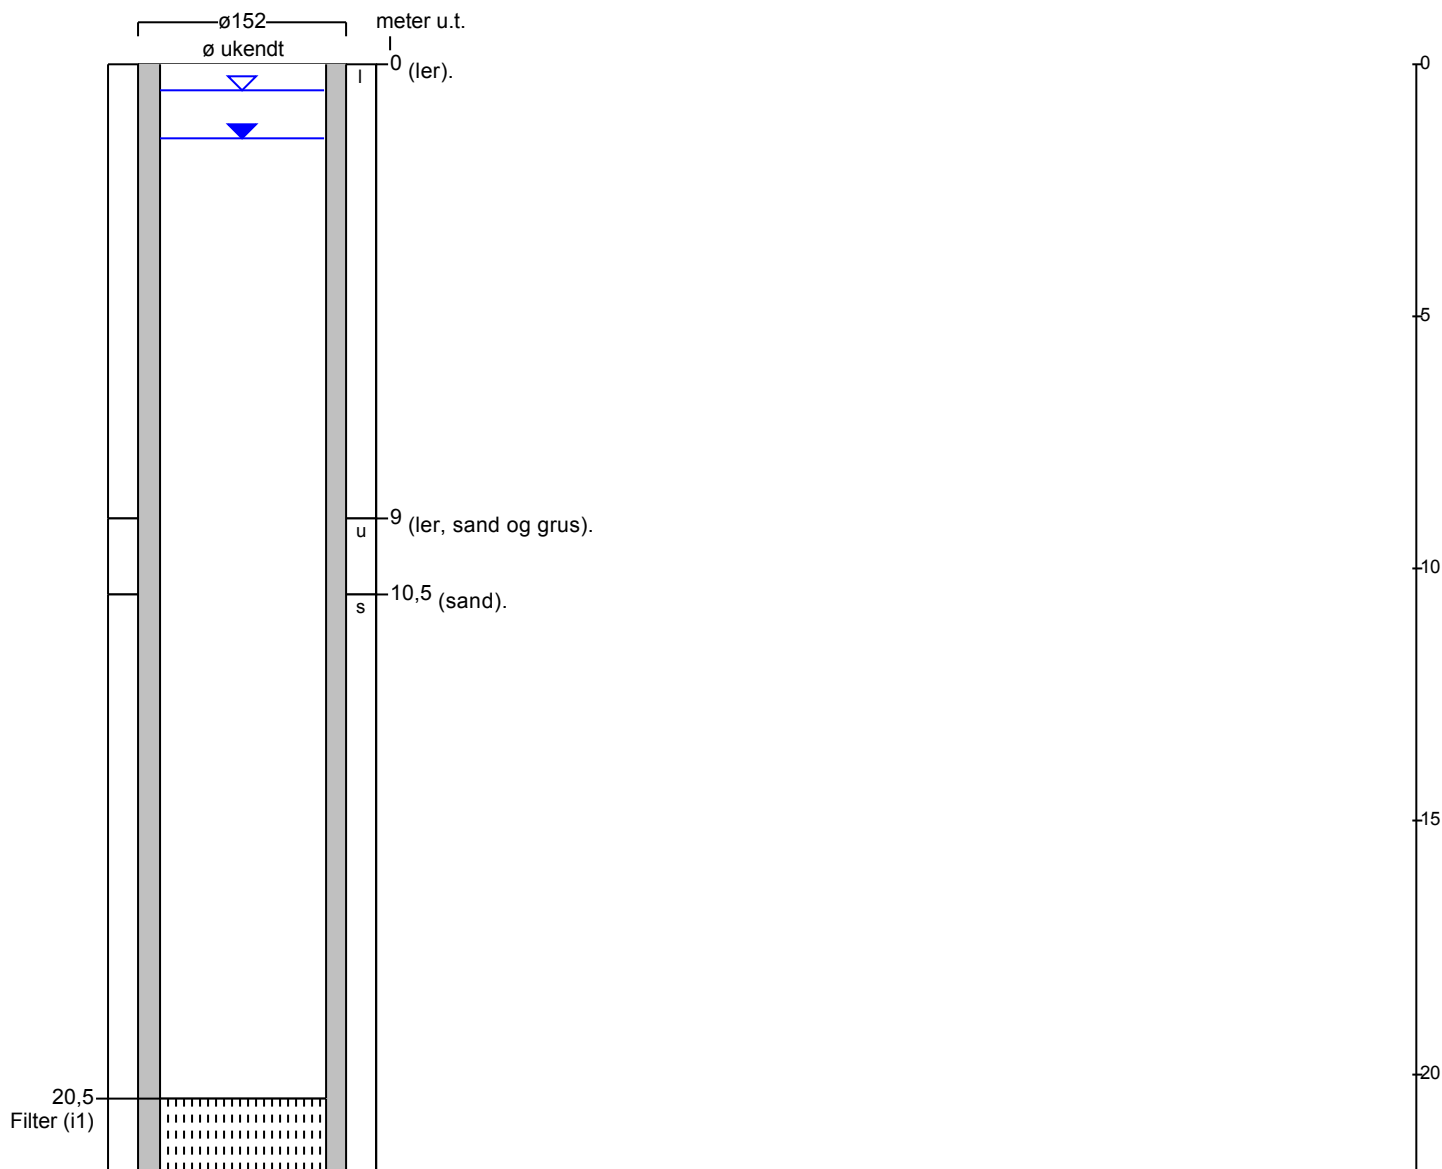
UTM-koord. : 592100, 6156876

Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Kommune

Koordinatmetode :

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	1,45 meter u.t.	31/12 2015	22 m ³ /t	2 meter	17 time(r)
(første)	0,5 meter u.t.	1/1 1950			

Notater : filter interval er skønnet - vandførende sand fra 10.5-23.5m.u.t. bor. ligger inde i Vv.


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 128. 5

