

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 25. 1063
Borested : Brovst Vandværk
9460 Brovst

Kommune : Jammerbugt
Region : Nordjylland

Boringsdato : 15/2 2017

Boringsdybde : 40 meter

Terrænkote : 2.58 meter o. DNN

Brøndborer : Karl Sørensen & Søn, Frederikshavn

Prøver
MOB-nr :

- modtaget : 23/6 2017

BB-journr :

- beskrevet :

BB-bornr : B6

- antal gemt : 0

Formål : Monitorering/kontrol

Kortblad : 1217 IISV

Datum : EUREF89

Anvendelse :

UTM-zone : 32

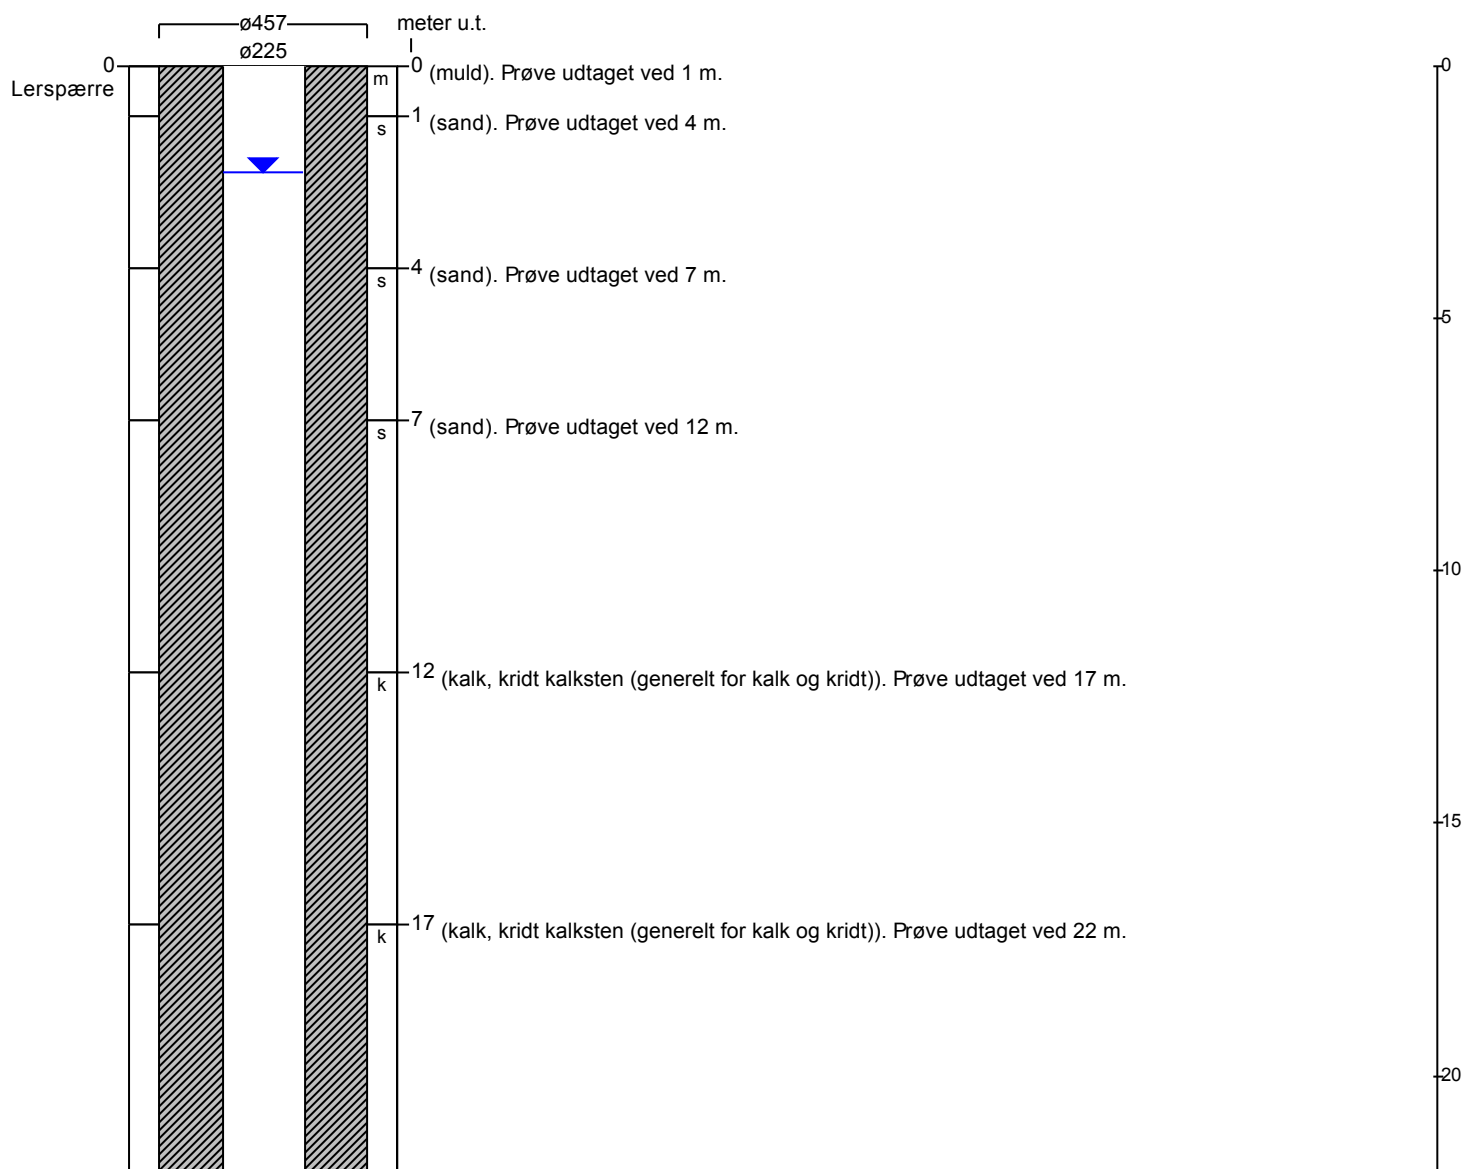
Koordinatkilde : Brøndborer

Boremethode : Lufthæve

UTM-koord. : 531537, 6329486

Koordinatmetode :

Indtag 1 (seneste)	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
	2.11 meter u.t.	15/2 2017	5.5 m ³ /t	0.81 meter	24 time(r)

Tilbagepejling
Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 2.32m , Tid: 10min Vsp: 2.22m , Tid: 30min Vsp: 2.11m


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 25. 1063

