


Oplysninger om vandstand og prøvepumpningsresultater efter at boringen er udbygget

Boringens slutdybde	m 54		
Forerør	Udv. diameter/materiale 160 mm PVC PN 8	Fra m 0	Til m 42
Filter	Udv. diameter/materiale 160 mm PVC	Fra m 42	Til m 54
Vandstand »i ro«	m under terræn	m over terræn	
Prøvepumpning	m ³ h ved m sænkning	m ³ h ved m sænkning	m ³ h ved m sænkning
Pumpningens varighed			
»Ro« vandspejlet etableret igen i løbet af	Antal timer		
Specifik kapacitet	l/sec. pr. m afsenkning		
Vandanalyse	Kemisk, dato		Bakteriologisk, dato

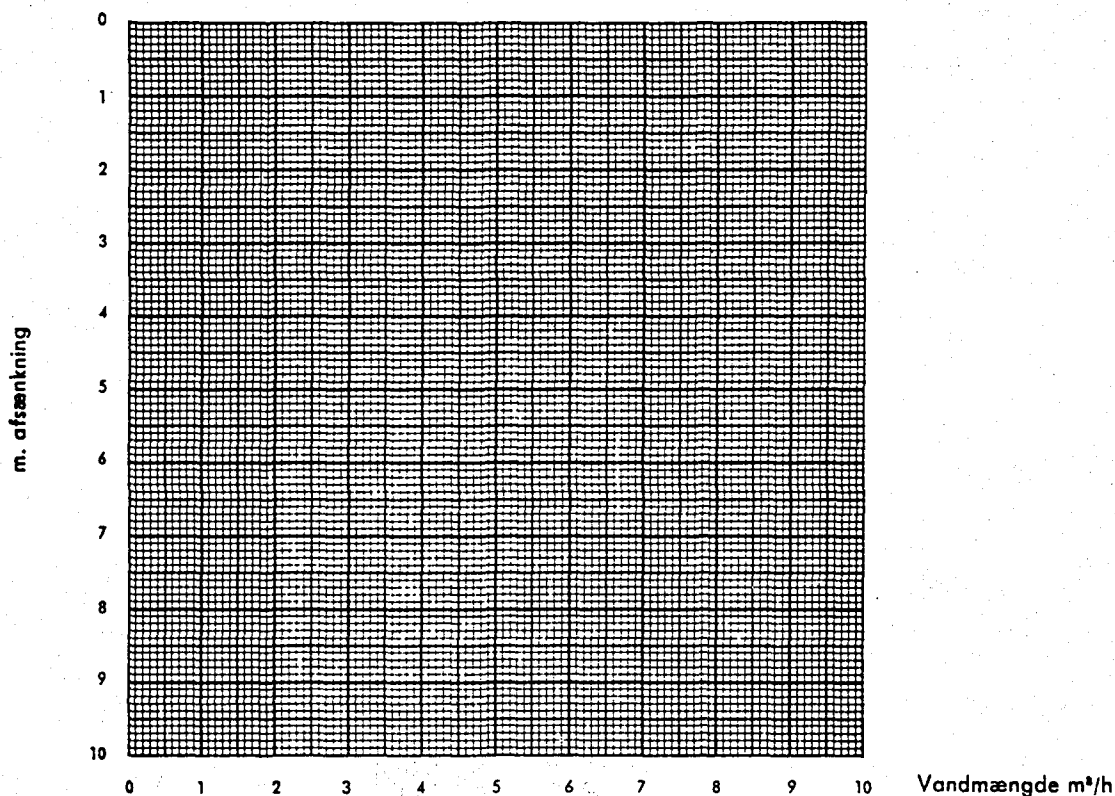

Råvands- pumpe	Pumpe fabrikat		Nr.	Type	Ydelse m ³ /h	m. V. S.	
	Motor fabrikat		Nr.	Type	Ydelse HK	o/m	
	Volt	Amp.	Bundventil, fabrikat, type				
	Sugerør/Stigerør		m	diameter	Meliemrør stk. å	m	diameter
	Pøjlemanometer						
			m m slange i vand				
	Ejektør nr.		Rørdimension		Rørlængde		
Bemærkninger:							
Spaltebredde 0,5 mm							
Gruskastning nr. 4							